

**LEGENDA DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU**

	Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu sistem de procesare redundanta prevazuta cu acumulatori autonomie 48+0.5 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zonala si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet-propus
	Centrala de detectie si semnalizare incendiu conventionala cu 24 de zone de detectie-existenta
	Detector optic de fum conventional existent- DFe
	Detector optic de fum adresabil- DF
	Detector de temperatura conventional existent- DTe
	Detector de fum si temperatura adresabil- DFT
	Detector de gaze conventional- DG
	Buton manual de avertizare incendiu existent - Bie
	Buton manual de avertizare incendiu propus - Bi
	Sirena interioara existenta - Sle
	Sirena interioara propusa - Si
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora existenta - Se
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora propus - Se
	Apelator telefonic
	Modul adresabil input/ out monitorizare si comanda MA
	Sursa 230/24V
	Cablu tip JEH(ST)H Bd Z-Fe180/E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu
	Cablu tip JB-H(ST)H Bd E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu existent
	Cablu tip N2XH - E90 3X2.5 mmp alimentare centrala detectie si avertizare incendiu ECS


**NOTA**

Centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonomie 48+0.5h. Sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi realizat de o firma agrementata in domeniu.

Numar detector DF 1/1 Numar bucla

- Notatii plan:

- DF - Detector optic de fum adresabil;
- DFT - Detector optic de temperatura si fum;
- Si - Sirena interioara avertizare incendiu;
- B - Buton adresabil manual incendiu;
- Se - Sirena exteriora avertizare incendiu
- MA - Modul adresabil.

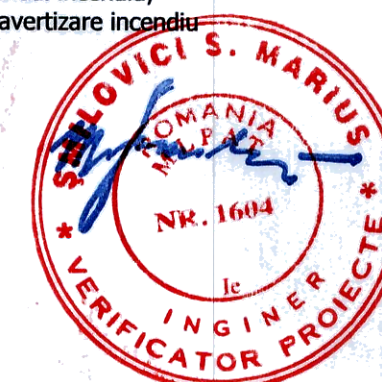

Verificator		Cerinta		Referat/expertiza, nr./data	
<b>TOPALIS</b>		<b>BENEFICIAR</b>		<b>PROIECT NR.</b>	
Adresa: Str. Gladiolilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143 40/10734/2013 CUI: RO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@topalis.ro		SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET" Com. Bradet, Sat Bradetu, Jud. Arges		TE - 17160	
<b>SPECIFICATIE</b>		<b>TITLU PROIECT</b>		<b>FAZA</b>	
<b>SEM NATURA</b>		Cladire Spital de recuperare - Bradet		P.Th	
<b>SCARA:</b>		<b>TITLU PLANSA</b>		<b>PLANSĂ NR.</b>	
1:100		Instalatie detectie si semnalizare incendiu Plan Etaj 4		CS05	
<b>PROIECTAT</b>		<b>DATA:</b>			
Ing. Nicoleta Chirila		Octombrie 2018			
<b>DESENAT</b>					
Ing. Cristian Grigore					