

LEGENDA DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU

	Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu sistem de procesare redundanta prevazuta cu acumulatori autonomie 48+0.5 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zonala si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet-propus
	Centrala detectie si semnalizare incendiu conventionala cu 24 de zone de detectie-existenta
	Detector optic de fum conventional existent- DFe
	Detector optic de fum adresabil- DF
	Detector de temperatura conventional existent- DTe
	Detector de fum si temperatura adresabil- DFT
	Detector de gaze conventional- DG
	Buton manual de avertizare incendiu existent - Bie
	Buton manual de avertizare incendiu propus - Bi
	Sirena interioara existenta - Si
	Sirena interioara propusa - Si
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora existenta - Se
	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora propus - Se
	Apelator telefonic
	Modul adresabil input/ out monitorizare si comanda MA
	Sursa 230/24V
	Cablu tip JEH(ST)H Bd Z-FE180/E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu
	Cablu tip JB-H(ST)H Bd E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu existent
	Cablu tip N2XH - E90 3x2.5 mmp alimentare centrala detectie si avertizare incendiu ECS



NOTA

Centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonomie 48+0.5h. Sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi realizat de o firma agrementata in domeniu.

Numar detector $\frac{DF\ 11}{}$ Numar bucla

- Notatii plan:

- | | |
|-------|--|
| • DF | - Detector optic de fum adresabil; |
| • DFT | - Detector optic de temperatura si fum; |
| • Si | - Sirena interioara avertizare incendiu; |
| • B | - Buton adresabil manual incendiu; |
| • Se | - Sirena exteriora avertizare incendiu; |
| • MA | - Modul adresabil. |

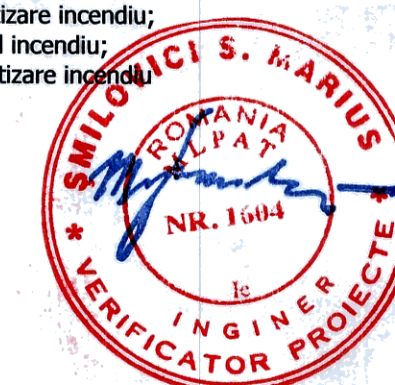

Verificator		Cerinta	Referat/expertiza, nr./data
TOPALIS			
Adresa: Str. Gladiolilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143 J40/10734/2013 C.U.E: RO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@topalis.ro			
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNAURA	SCARA:
SEF PROIECT	Dan Jianu		1:100
PROIECTAT	Ing. Nicoleta Chirila		DATA:
DESENAT	Ing. Cristian Grigore		Octombrie 2018
BENEFICIAR SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET" Corn. Bradet, Sat Bradetu, Jud. Arges			PROIECT NR. TE - 17160
TITLU PROIECT Cladire Spital de recuperare - Bradet			FAZA P.Th
TITLU PLANSA Instalatie detectie si semnalizare incendiu Plan Etaj 6			PLANSA NR. CS07