

#### LEGENDA DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU

ECS	Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu sistem de procesare redundanta prevazuta cu acumulatori autonomie 48+0.5 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zonala si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet-propus
ECS	Centrala detectie si semnalizare incendiu conventionala cu 24 de zone de detectie-existenta
DFe	Detector optic de fum conventional existent- DFe
DF	Detector optic de fum adresabil- DF
DTe	Detector de temperatura conventional existent- DTe
DFT	Detector de fum si temperatura adresabil- DFT
DG	Detector de gaze conventional- DG
Bie	Buton manual de avertizare incendiu existent - Bie
Bi	Buton manual de avertizare incendiu propus - Bi
Sie	Sirena interioara existenta - Sie
Si	Sirena interioara propusa - Si
Se	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora existenta - Se
Se	Sirena + flash avertizare incendiu exteriora propus - Se
AT	Apelator telefonic
INPUT	Modul adresabil input/ out monitorizare si comanda MA
SA	Sursa 230/24V
	Cablu tip JEH(ST)H Bd Z-Fe180/E30 2x2x0.8 mmp
	traseu detectie incendiu
	Cablu tip JB-H(ST)H Bd E30 2x2x0.8 mmp traseu detectie incendiu existent
	Cablu tip N2XH - E90 3X2.5 mmp alimentare centrala detectie si avertizare incendiu ECS



#### NOTA

Centrala de detectie si semnalizare incendiu va respecta cerintele normativului P118-3/2015 si va fi echipata cu acumulatori autonomie 48+0.5h. Sistemul de detectie si semnalizare incendiu va fi realizat de o firma agrementata in domeniu.

Numar detector DF 1/1 Numar bucla

- Notatii plan:

- DF - Detector optic de fum adresabil;
- DFT - Detector optic de temperatura si fum;
- Si - Sirena interioara avertizare incendiu;
- B - Buton adresabil manual incendiu;
- Se - Sirena exteriora avertizare incendiu;
- MA - Modul adresabil.

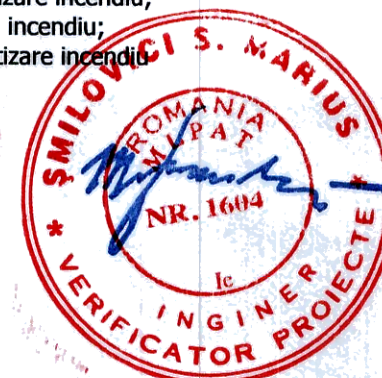

Verificator		Cerinta	Referat/expertiza, nr./data
<b>TOPALIS</b>			
Adresa: Str. Gladiolilor, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143 M0/10734/2013 CUI: RO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@topalis.ro			
BENEFICIAR		PROIECT NR.	
SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"		TE - 17160	
Com. Bradet, Sat Bradetu, Jud. Arges			
TITLU PROIECT		FAZA	
Cladire Spital de recuperare - Bradet		P.Th	
TITLU PLANSA		PLANSĂ NR.	
Instalatie detectie si semnalizare incendiu		CS06	
Plan Etaj 5			