










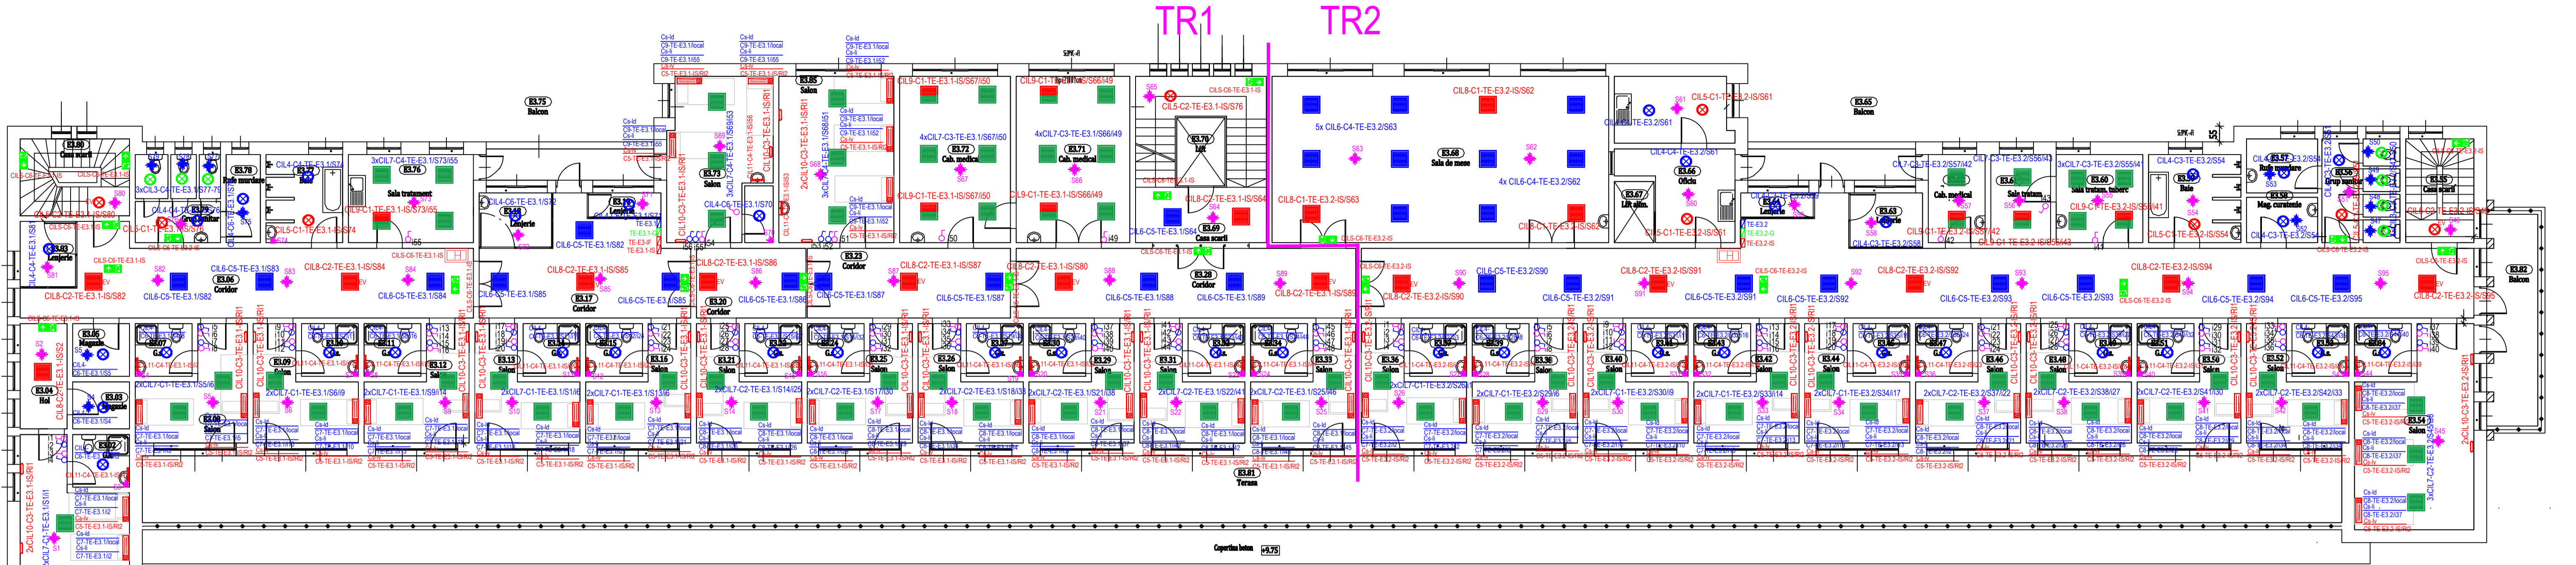








ETAJ 3












LEGENDA

- CIL 3  Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED , balast DALI,1100 lm, 11,5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
- CIL 4  Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20,5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
- CIL 5  Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20,5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul siguranta impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
- CIL 5  Corp de iluminat pentru montaj incastat tip spot, CRI>80, IP54, echipat cu LED echipat cu LED, balast DALI , 2200 lm, 20,5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate de evacuare (timp de functionare 3h)
- CIL 6  Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>80, IP54, echipat cu LED , 3500 lm, 40W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
- CIL 7  Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>90, IP65, echipat cu LED , 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminatul normal
- CIL 8  Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>80, IP54, echipat cu LED , 3500 lm, 40W, 4000K-utilizat pentru iluminatul siguranta impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
- CIL 8  Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>80, IP54, echipat cu LED , 3500 lm, 40W, 4000K-utilizat pentru iluminatul securitate- de evacuare(timp de functionare 3h)
- CIL 9  Corp de iluminat pentru montaj incastat, pentru spatii curate -60x60cm,balast DALI, CRI>90, IP65, echipat cu LED , 5500 lm, 63W, 4000K-utilizat pentru iluminatul siguranta impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
- CIL 10  Corp de iluminat de veghe pe timpul nopii montata la 0,3 m fata de pardoseala echipata cu LED , 4W, 3000K-utilizat pentru iluminatul siguranta impotriva panicii (timp de functionare minim 1h) actionat prin program din releu (RI1) pe timpul nopii
- CIL 11  Corp de iluminat tip aplica montata deasupra lavoareului IP44, echipata cu LED , 5W, 4000K-utilizat pentru iluminatul siguranta - impotriva panicii (timp de functionare minim 1h)
- CILS    Corp iluminat de securitate pentru evacuare cu kit emergenta-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP54

- CILS  Corp iluminat de securitate pentru marcare hidranilor cu kit emergenta-autonomie 3h- tip LED -P=3W-IP54





- Cs  Corp de iluminat pentru montaj aparent deasupra patului in saloni, prevazute cu 3 surse inglobate in consola de la capul patului, LED, 18W (pentru iluminatul local (direct) cu comanda locala, 2x18W pentru iluminatul general (indirect) comandat de la intrerupătorul amplasat lângă ușa de la intrare, 2W pentru iluminatul de securitate pentru veghe
- Cs  Cs-Id- sursa de lumina directa -consola -actionat local de la consola
Cs-Id- sursa de lumina indirecta -consola -actionat de la intrerupător de langa usa
Cs-Id- sursa de lumina de veghe -consola -actionat programat pe timpul nopții din releu (RI2)

-  Senzor miscare Dynalite 360 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea luminii solare si detectare a miscarii
-  Senzor miscare Dynalite 90 grade pentru reglarea intensitatii luminoase odata cu masurarea luminii solare si detectare a miscarii-IP54
-  Senzor miscare 360 grade
-  intrerupator ST-10A
-  intrerupator cu revenire ST-10A

-  nr. corpurilor de iluminat
-  - tipul corpurilor de iluminat
-  2xCIL6-C1-TEG/8 - intrerupator(senzor)
-  - nr circuit- tablou

TE-E3-1-S6 CS-TE-E3-2-S62 Tablouri de iluminat siguranta cu carcasa metalica rezistenta la foc



Proiectant de specialitate:   		Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA: Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului Amplasament: Com. Valea Iasului		Nr proiect: 2/2022
Specificatie	Nume	Semnat	Scara: 1:100	Faza proiect: PT
Proiectat:	ing. Nedelescu Razvan		Data: MAR 2022	
Desenat:	ing. Nedelescu Razvan			
Verificat:	ing. Predescu Razvan			
Titlu proiect: Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea Iasului		Titlu plansa: PLAN INSTALATIE ILUMINAT-ETAJ3		Nr plansa: IECT 5