










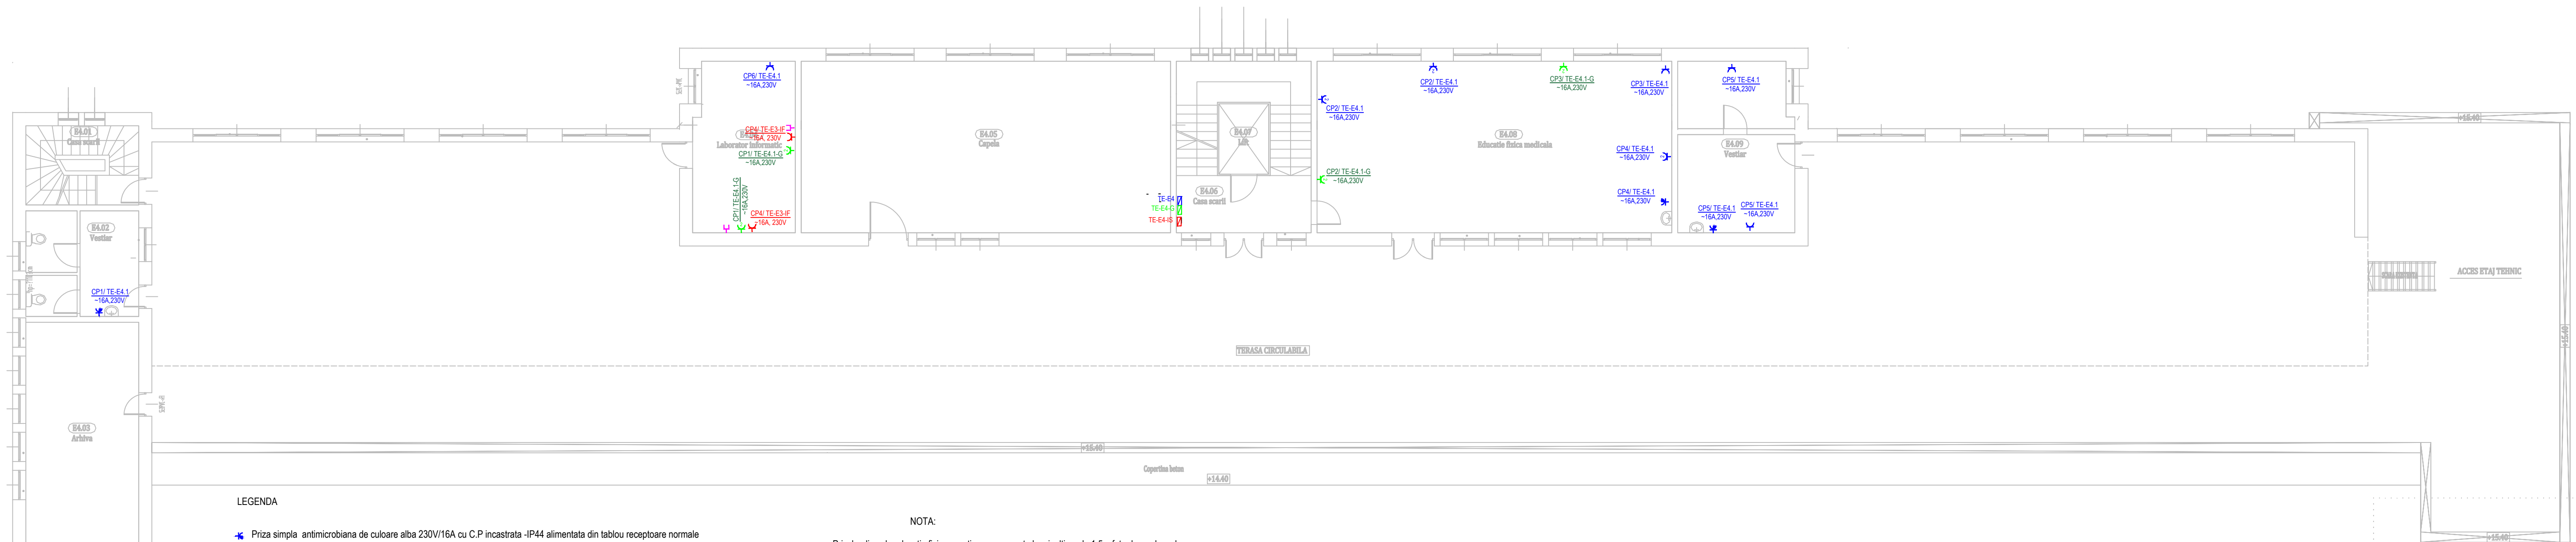

ETAJ 4



LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | Priza simpla antimicrobiana de culoare alba 230V/16A cu C.P incastrata -IP44 alimentata din tablou receptoare normale |
|  | Priza modulara dubla de culoare verde antimicrobiana 230V/16A cu C.P incastrata -IP20-alimentata din -alimentata din tablou receptoare de pe generator |
|  | Priza modulara dubla de culoare alba antimicrobiana 230V/16A cu C.P incastrata IP20 alimentata din tablou receptoare normale |
|  | Priza simpla antimicrobiana de culoare alba 230V/16A cu C.P incastrata alimentata din tablou receptoare normale |
|  | Priza simpla antimicrobiana de culoare verde 230V/16A cu C.P incastrata -alimentata din tablou receptoare de pe generator |
|  | Priza simpla antimicrobiana de culoare rosie 230V/16A cu C.P incastrata -alimentata din tablou receptoare informatice |
|  | Priza de date-RJ45 antimicrobiana modulara montata langa priza 230V |
|  | Tablouri electrice pentru consumatori normali |
|  | Tablouri electrice pentru consumatori alimentati din generator |
|  | Tablouri electrice pentru consumatori alimentati din UPS |





NOTA:

Prizele din sala educatie fizica , vestiar se vor monta la o inaltime de 1,5m fata de pardoseala

Prizele din laborator informatica se vor monta la o inaltime de 0,3m fata de pardoseala

TE-E4-IS Tablou de iluminat siguranta cu carcasa metalica rezistenta la foc



<div> <div>Proiectant de specialitate:</div> <div>  <div> <div>EDEN[®]</div> <div> <div>ALCO CERT</div> <div>ALCO CERT</div> <div>ALCO CERT</div> </div> </div> </div> <div> <div>DESIGNING</div> <div> <div>06 9097 20 20</div> <div>06 9097 20 20</div> <div>06 9097 20 20</div> </div> </div> <div> <div>S.C. EDEN DESIGN S.R.L.</div> <div>RO 2000 1400 1400</div> <div>RO 2000 1400 1400</div> </div> <div> <div>Tel/Fax 0216 612 153 - email: info@eden-design.ro, web@eden-design.ro</div> </div> </div>				<div> <div>Beneficiar / AUTORITATEA CONTRACTANTA:</div> <div>Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului</div> <div>Amplasment: Com. Valea lasului</div> </div>				<div> <div>Nr proiect</div> <div>2/2022</div> </div>	
Specificatie	Nume	Semnata	Scara:	<div> <div>Resabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la Spital de Pneumoftiziologie,, Sf. Andrei"-Valea lasului</div> </div>				<div> <div>Faza proiect:</div> <div>PT</div> </div>	
Proiectat:	ing. Nedelcescu Razvan		1:100						
Desenat:	ing. Nedelcescu Razvan		DATA:						
Verificat:	ing. Predescu Razvan		MAR 2022	<div> <div>Titlu plansa:</div> <div>PLAN INSTALATIE PRIZE SI FORTA -ETAJ 4</div> </div>				<div> <div>Nr. planșă:</div> <div>IECT 14</div> </div>	