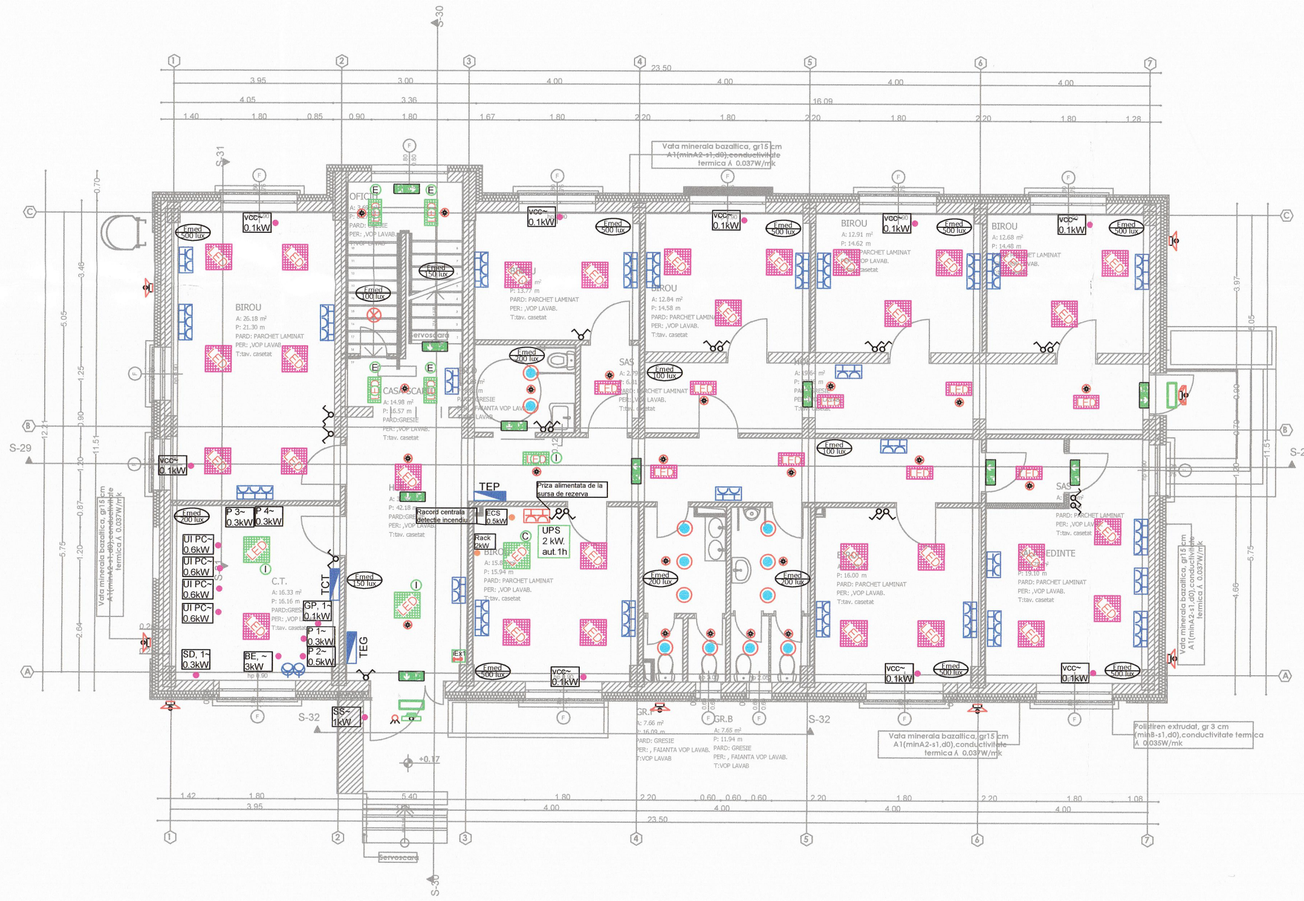

LEGENDA:

- Corp de iluminat LED 600x600 mm, 36W, 3600lm, 4000k, 230V, IP20, montat incastrat
- Corp de iluminat LED 600x600 mm, 36W, 3600lm, 4000k, 230V, IP20, kit emergenta 1 ora, montat incastrat
- Corp de iluminat LED 600x300 mm, 18W, 1800lm, 4000k, 230V, IP20, montat incastrat
- Corp de iluminat LED 600x300 mm, 18W, 1800lm, 4000k, 230V, IP20, kit de emergenta 2 ore, montat incastrat
- Senzor de miscare si prezenta 360grade, IP44, Rdet. 7m, montat aparent
- Senzor de miscare 180grade, IP65, Rdet. 7m, montat aparent
- Proiector LED 30W, 3000lm, IP65, kit de emergenta 2 ore, montat aparent
- Proiector LED 15W, 1400lm, senzor de miscare 180grade, Rdet 7m
- Proiector LED 30W, 2800lm, IP65, senzor de miscare 180grade, Rdet 7m
- Spot LED 15W, 1500lm, 4000k, IP44, montat incastrat
- Aplica LED 10W, 1000lm, 4000k, IP44, senzor miscare inclus, montat aparent
- IP65 — Corp de iluminat LED, evacuare, 4W, 4000k, kit de emergenta 2 ore inclus, IP44, montaj suspendat de tavan sau aparent pe perete, indicare directie evacuare
- Intrerupator simplu cu contact basculant, ST, 230V, 10A
- Intrerupator dublu cu contact basculant, ST, 230V, 10A
- Emed ... lux — Nivel de iluminat mediu in luxi pe fiecare spatiu sau zona in parte
- TEG — Tablou electric General, IP55, PVC ignifug halogen free, montaj incastrat
- TCT — Tablou electric Centrala Termica Liceu, IP55, metalic, montaj aparent
- TEP — Tablou electric distributie Parter Liceu, IP44, PVC ignifug, montaj incastrat
- UPS 2 kW aut.1h — Sursa de tensiune neintreruptibila UPS, 2kW
- iEx — Intrerupator cu cheie, 230V, 10A, PT, pentru comanda de punere in functie iluminat securitate pentru evacuare si marcarea hidrantilor

- (I) Semnifica faptul ca, corpul de iluminat aferent este folosit si la iluminatul de siguranta de securitate pentru INTERVENTII in zone de risc
- (E) Semnifica faptul ca, corpul de iluminat aferent este folosit si la iluminatul de siguranta pentru EVACUARE
- (C) Semnifica faptul ca, corpul de iluminat aferent este folosit si la iluminatul de siguranta pentru CONTINUAREA LUCRULUI
- Priza modulara cu 4 sau 6 module, ST, 230V, 16A, cu CP si obturator
- Priza dubla PT, 230V, 16A, cu CP si obturator, IP55
- P1...4 kW — Punct racord alimentare Pompe Circulatie
- SD, ~ 0,3kW — Punct racord alimentare Statie Dedurizare
- GP, ~ 0,1kW — Punct racord alimentare Grup Pompare Solar
- vcc ~ 0,1kW — Punct racord alimentare ventiloconvector
- BE ~ 3kW — Punct racord alimentare Boiler Termoelectric
- UI PC ~ 0,6kW — Punct racord alimentare Unitate Interna Pompa de Caldura
- SS ~ 1kW — Punct racord alimentare Servoscara

ONUȚU L. LOHENGRIN ROMÂNIA MD/14 NR. 60345 IE. 1 INGINER VERIFICATOR PROIECTE 08.22

SOCIETATEA COMERCIALA MODVEST CONSTRUCT 2000 PITESTI - ARGES

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI:

- CLASA DE IMPORTANTA **III** - Conform P100/2013
- CATEGORIA DE IMPORTANTA **C** - Conform HG766/1997
- ZONA SEISMICA CARACTERIZATA DE Tc=0.7s, ag=0.20g
- GRAD DE REZISTENTA LA FOC **II**
- RISC MIC DE INCENDIU

MODVEST CONSTRUCT 2000

PROIECTARE, CONSULTANTA , ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

SR AC ISO 9001 · SR AC ISO 14001 · SR AC OHSAS 18001 · IQNet

S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI

J03/906.2006
TEL. / FAX 0248 251073 ,0744804995
TEL. 0248 282131, 0766125222, 0766682644

DENUMIREA PROIECTULUI: ***" Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges " municipiul Pitesti, Str. George Cosbuc, Nr.40, Judetul Arges***
BENEFICIAR: **UAT Judetul Arges**
ADRESA BENEFICIAR: **Piata Vasile Milea, Nr.1**
ADRESA INVESTITIEI: **Municipiul Pitesti, Str. George Cosbuc, Nr.40, Jud. Arges**

PLANSA: IE 03
FAZA: DALI

MANAGER PROIECT	Ing. GHEORGHE JUNE	
PROIECTAT	Ing. Ciulbea Dragos-Nicolae	
DESENAT	Ing. Ciulbea Dragos-Nicolae	

SCARA: 1:100
NR. CONTRACT: 24/ 10.03.2022
DATA: Mai 2022

INSTALATII ELECTRICE: Iluminat si forta

- Plan Parter -

Propunere

DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL
COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA, FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996
PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA
ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI