

# LEGENDA

	Tablou electric distributie TED existent
	Tablouri electrice echipamente
	Cabluri de energie electrica
	Platbanda din ol Zn 25X4mmp pentru centura de impamintare interioara
	Platbanda otel zincat 40x4mmp priza de pamint artificiala
	Tablou electric distributie, comanda, semnalizare, automatizare (sarcina furnizor echipament)
	Tablou electric statie pompare apa pentru incendiu (sarcina furnizor echipament)
	Tablou electric statie pompare apa la consumatori (sarcina furnizor echipament)
	Tablou electric unitate dezinfectie cu UV (sarcina furnizor echipament)
	Electrovana DN50 (sarcina furnizor echipament)
	Senzori de nivel (sarcina furnizor echipament)
	Unitate clorinare (sarcina furnizor echipament)
	-distanța între doi electrozi d≥2x3m≥6m
	-lungimea unui electrod l=3m


## NOTA

Daca la verificare rezistenta prizei de pamint este mai mare de 4 ohmi, se adauga electrozi suplimentari cu respectarea conditiei d≥2l.

Sudurile care se acopera cu pamint se protejeaza cu bitum.

Cablul electric de alimentare al vanei DN50 actionate electric, se va monta ingropat pe un traseu paralel cu traseul conductelor de refulare si alimentare pastrandu-se distantele normate între cablurile electrice si elemente de constructii sau instalatii prevazute in normativul NTE 007/08/00, respectiv min. 0,5mm in plan orizontal si min. 0,25m in plan vertical.

Cablul se va monta pe pat de nisip la adincimea de -0,9m, peste care se va aterne un strat 10cm de pamint maruntit fara corpuri ascutite, peste care se va pune banda de avertizare inscriptionata, „Atentie cablu electric” dupa care se va continua procedura de umplere a santului.

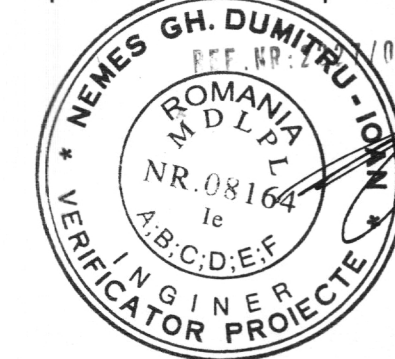

PUTERE INSTALATA	12 KW
PUTERE UTILA	9,6 KW
Un	400V/230V
f	50Hz

8	Papuc Stantat 25x10	STAS 1021/3-85	1	cupru		
7	Conductor VLPY 25 mm	STAS 1021/3-85	1	cupru		
6	Papuc Stantat 4x8	STAS 1021/3-85	1	cupru		
5	Conductor VLPY 4 mm	STAS 1021/3-85	1	cupru		
4	Piesa separatie		4	otel-galvan		
3	Platbanda otel galvan	STAS 1021/3-85	1	OLZn 25x4mmp		
2	Electrod legare la pamant	2 1/2" -L=3 m	4	otel-galvan		
1	Platbanda otel galvan	STAS 1021/3-85	1	OLZn 40x4mmp		
Poz.	Denumirea	Nr. cod/STAS	Buc.	Material	Observatii	
PROIECTANT GENERAL S.C. LICA & CO S.R.L. Director: ing. Vasile Talian		str. Eremia Grigorescu, bl. P3, Pitesti, Arges tel. 0745 172 607 e_mail: vasile_talian@yahoo.com certificat de inmatriculare: J03/2891/1992		Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, judet Arges		
PROIECTANT DE SPECIALITATE P.F.A. NICULEA ELENA		str. Dacia, bl. A5, sc. G, ap. 5, Pitesti, Arges tel. 0727779949 e_mail: niculeaelena@yahoo.com certificat de inmatriculare: J40/3967/2000		Denumire Proiect: Instalatie de rezerva apa la Spitalul nr. 2		Proiect C: 0210/2019
SPECIALITATEA: INSTALATII ELCTRICE		SEMNATURA		Adresa: municipiul Pitesti, str. Negru Voda, nr. 53, judet Arges		Faza PT
SEF PROIECT	ing. Talian Vasile	SCARA 1:50		Titlu plansa: PLAN INCINTA RETELE ELECTRICE		Plansa IE-01
PROIECTAT	ing. Niculea Elena	DATA 11.2019				
DESENAT	ing. Talian Vasile					