


Legenda
22/600x1400
V1/2; 2842W radiator nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
Griă higroreglabilă murală nouă (propusă)
Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)


Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010



Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL <small>CUI RO33701953, J40/11982/2014 str. Dristorul Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti</small>			Beneficiar: U.A.T. JUDEUL ARGES <small>Proiect nr. 01-2020 Rev 1</small>		
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA: 1:100	Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș	Faza: PTH
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		Data: 2020	Titlu planșă: Instalații termice - Plan subsol	Planșa nr.: IT-01
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov				
Desenat:	ing. Georgian Nichitov				

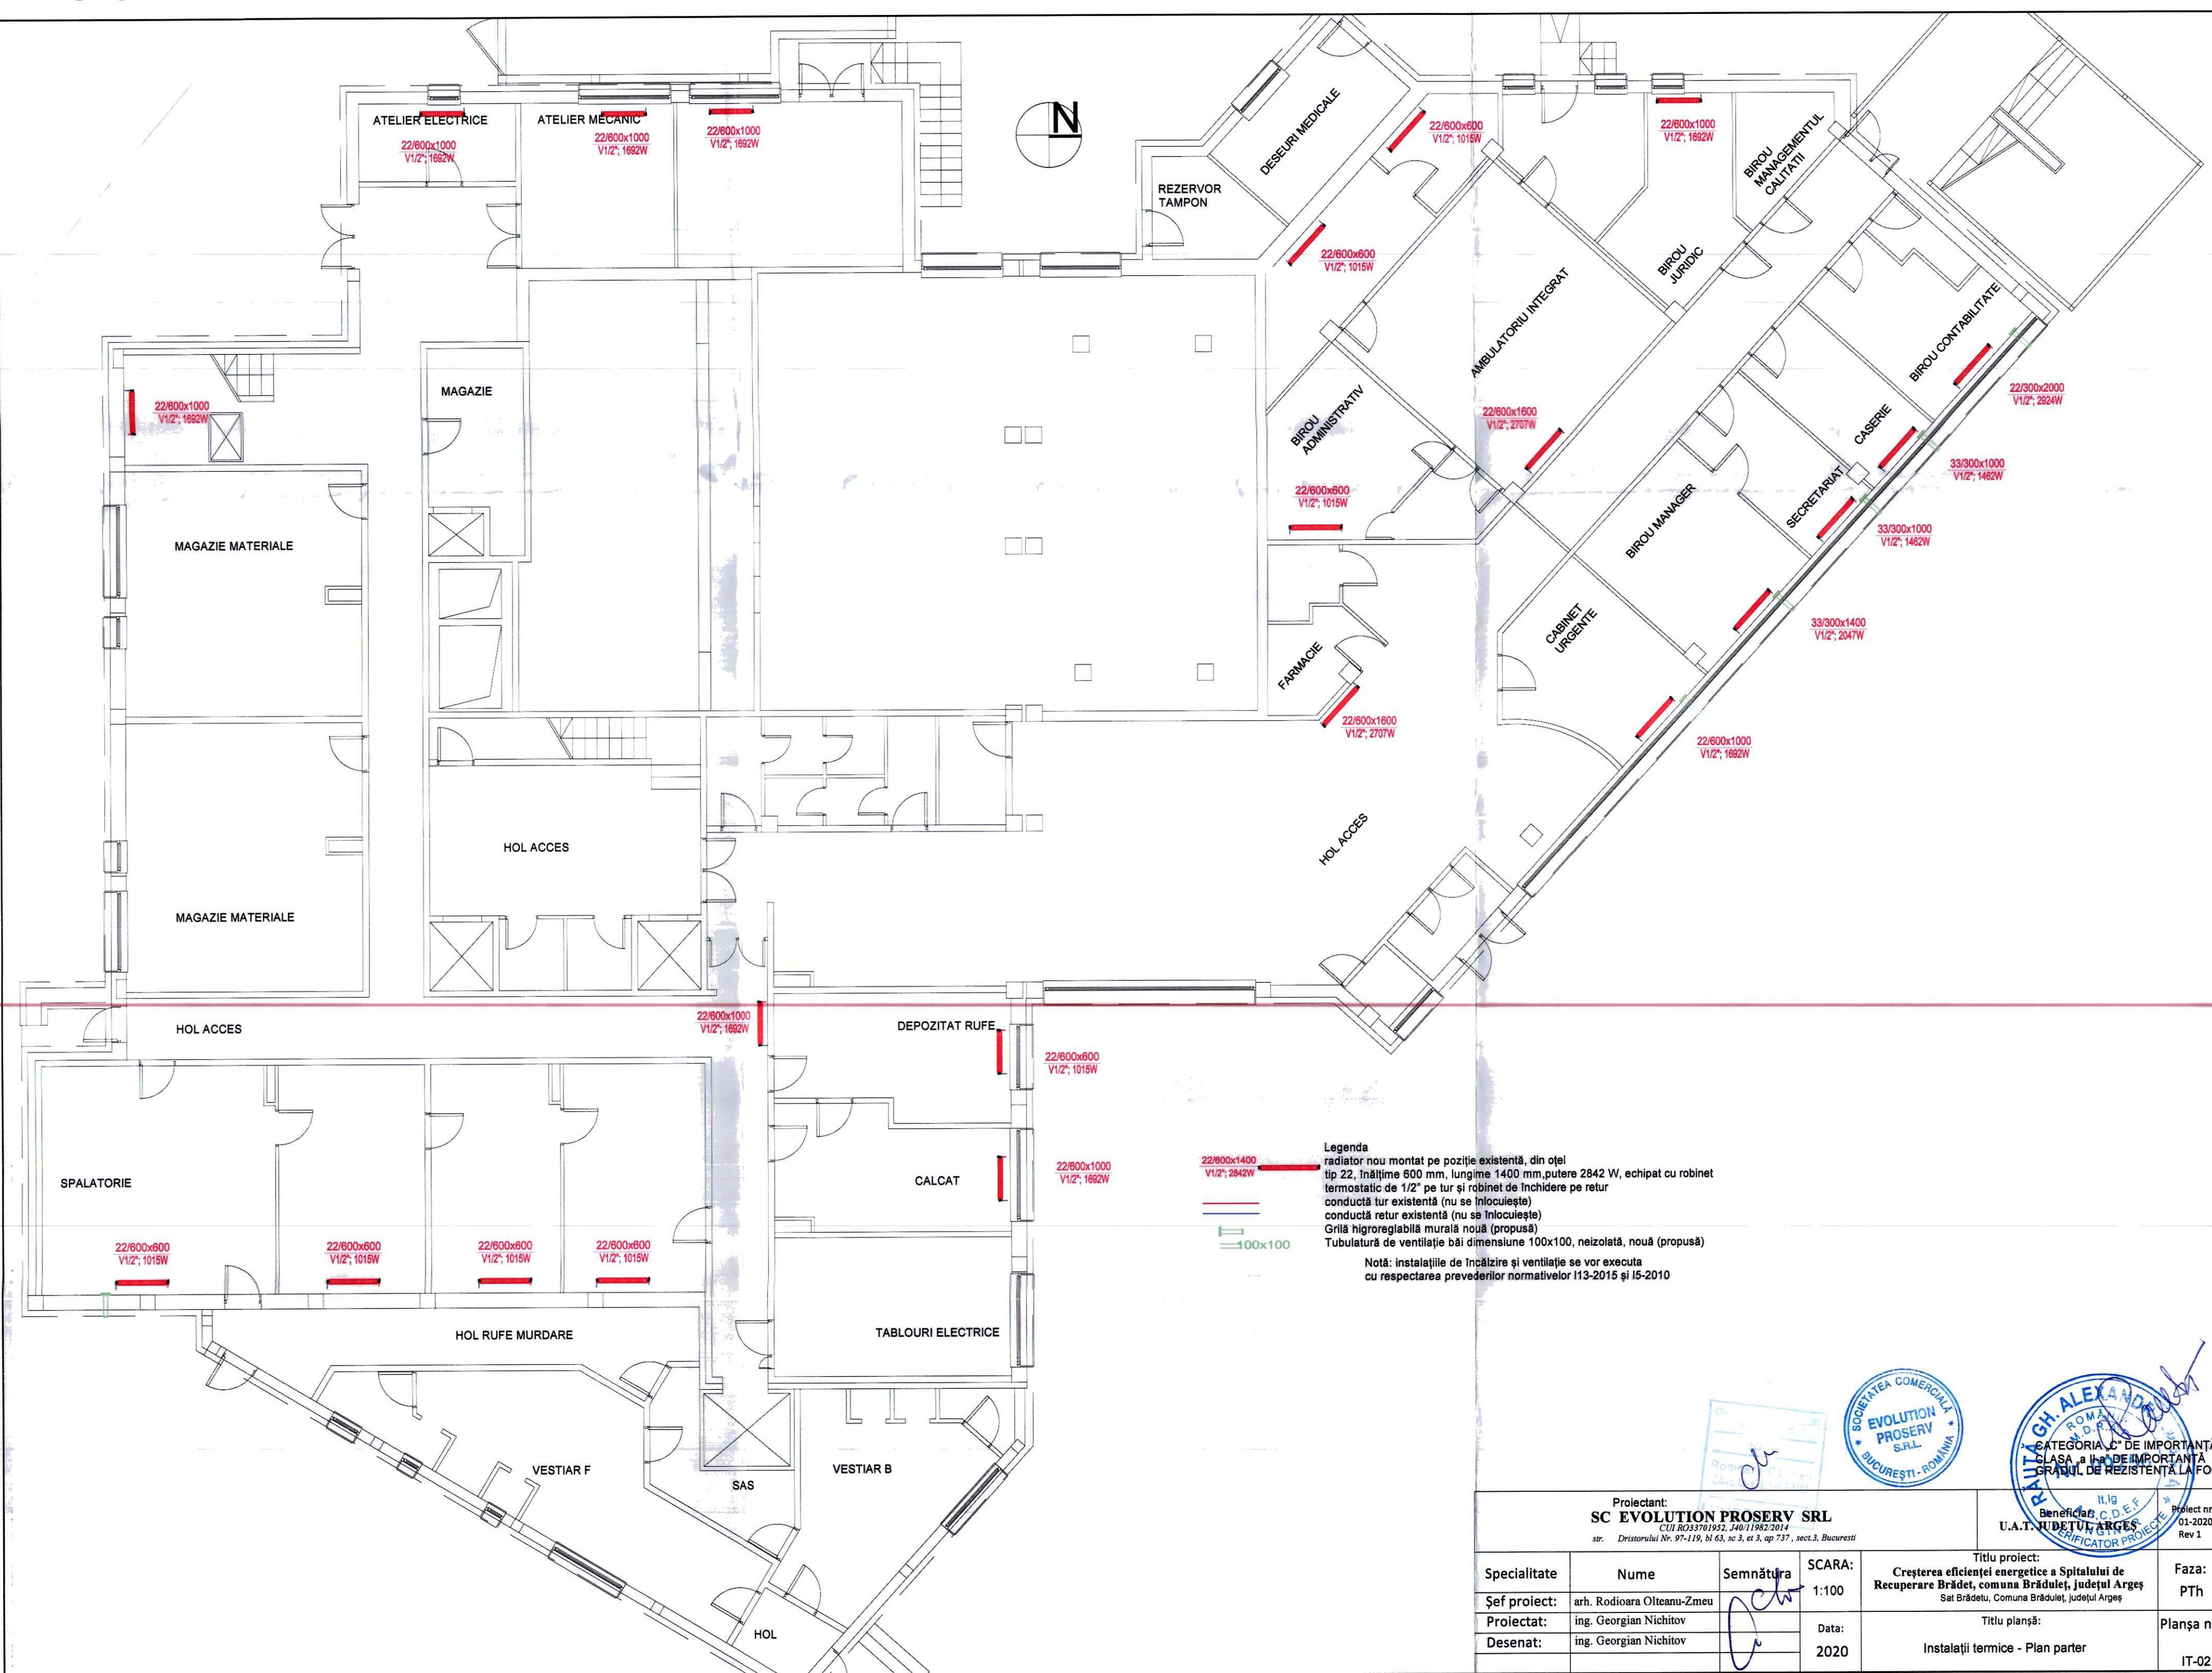

Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL <small>CUI RO33701932, 140/1982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, Bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti</small>			Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ <small>Beneficiar C.D.E.F.</small>		Proiect nr. 01-2020 Rev 1
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA: 1:100	Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduțel, județul Argeș <small>Sat Brăduțel, Comuna Brăduțel, județul Argeș</small>	Faza: PTh
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov		2020	Instalații termice - Plan parter	IT-02
Desenat:	ing. Georgian Nichitov				

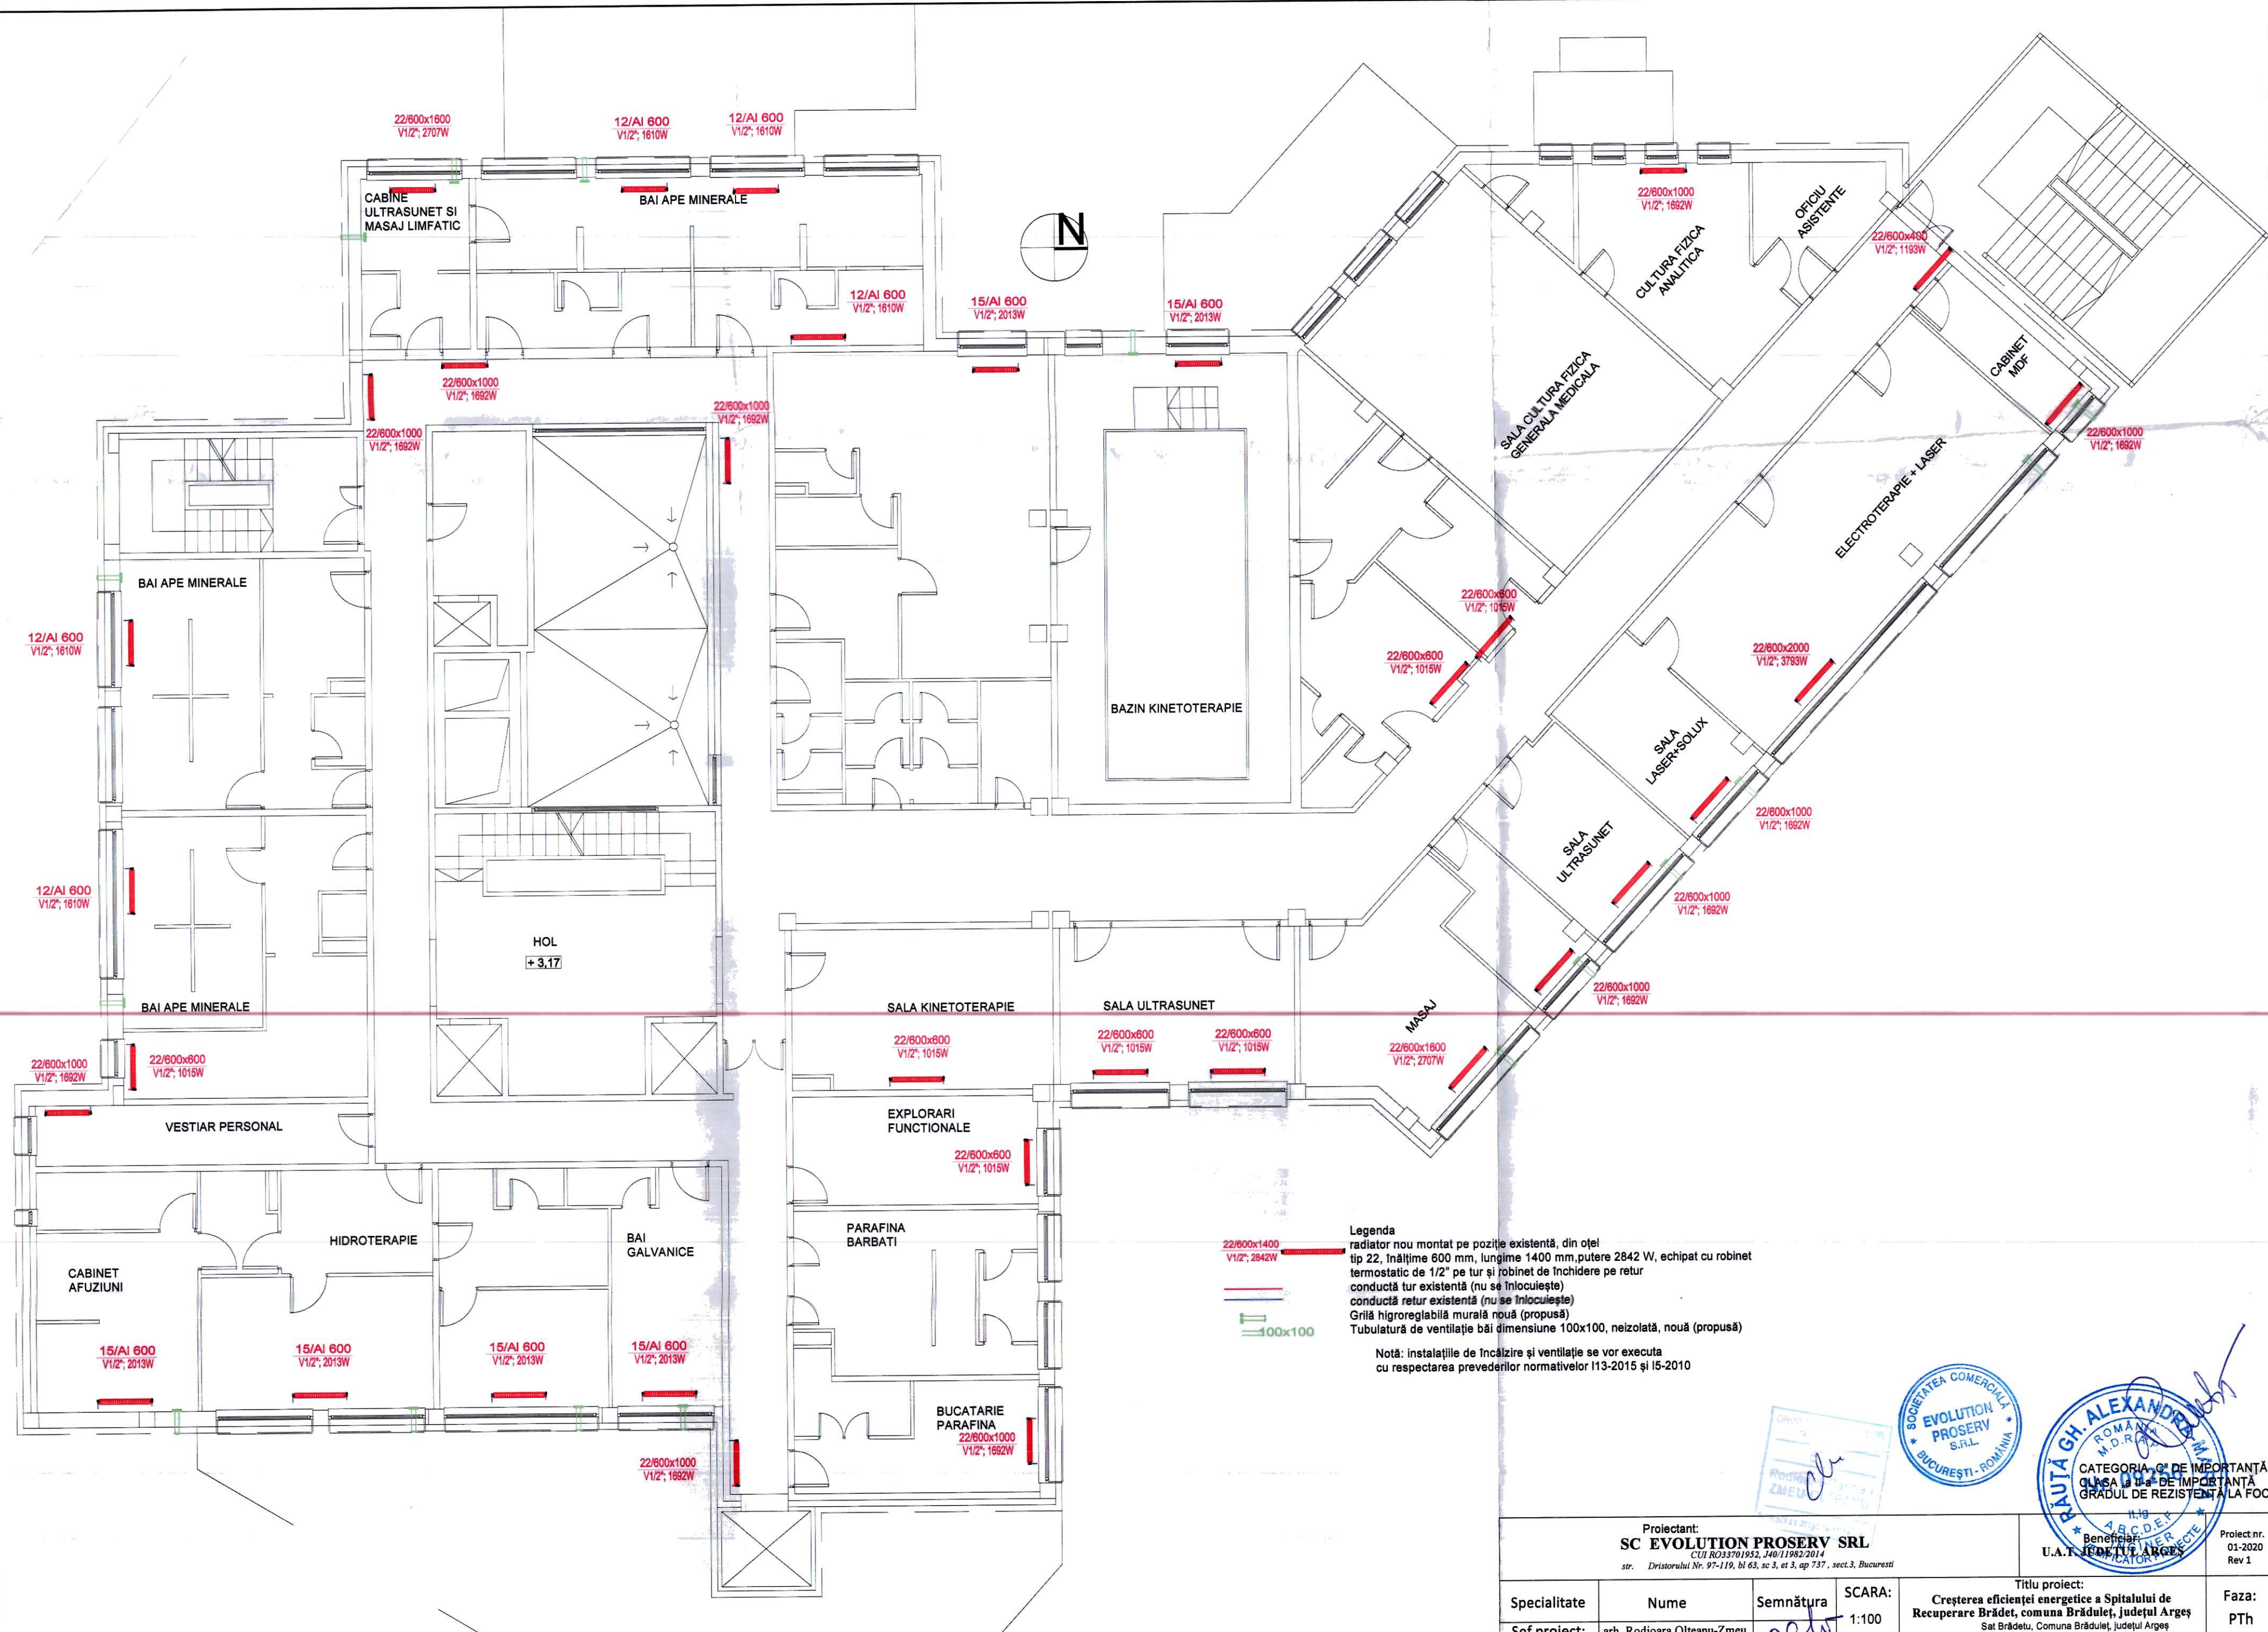


Legenda
 radiator nou montat pe pozitie existenta, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
 conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
 conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
 Grilă higroreglabilă murală nouă (propusă)
 Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)

Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010

CATEGORIA: C DE IMPORTANȚĂ
 CLASA: I DE IMPORTANȚĂ
 GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC: I

Beneficiar:
 U.A.T. BRĂDULET ARGEȘ


Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL CUI RO33701952, J40/11982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti			Proiect nr. 01-2020 Rev 1	
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA: 1:100	Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brădet, județul Argeș
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		Data: 2020	Titlu planșă: Instalații termice - Plan etaj 1
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov			
Desenat:	ing. Georgian Nichitov			Planșa nr.: IT-03

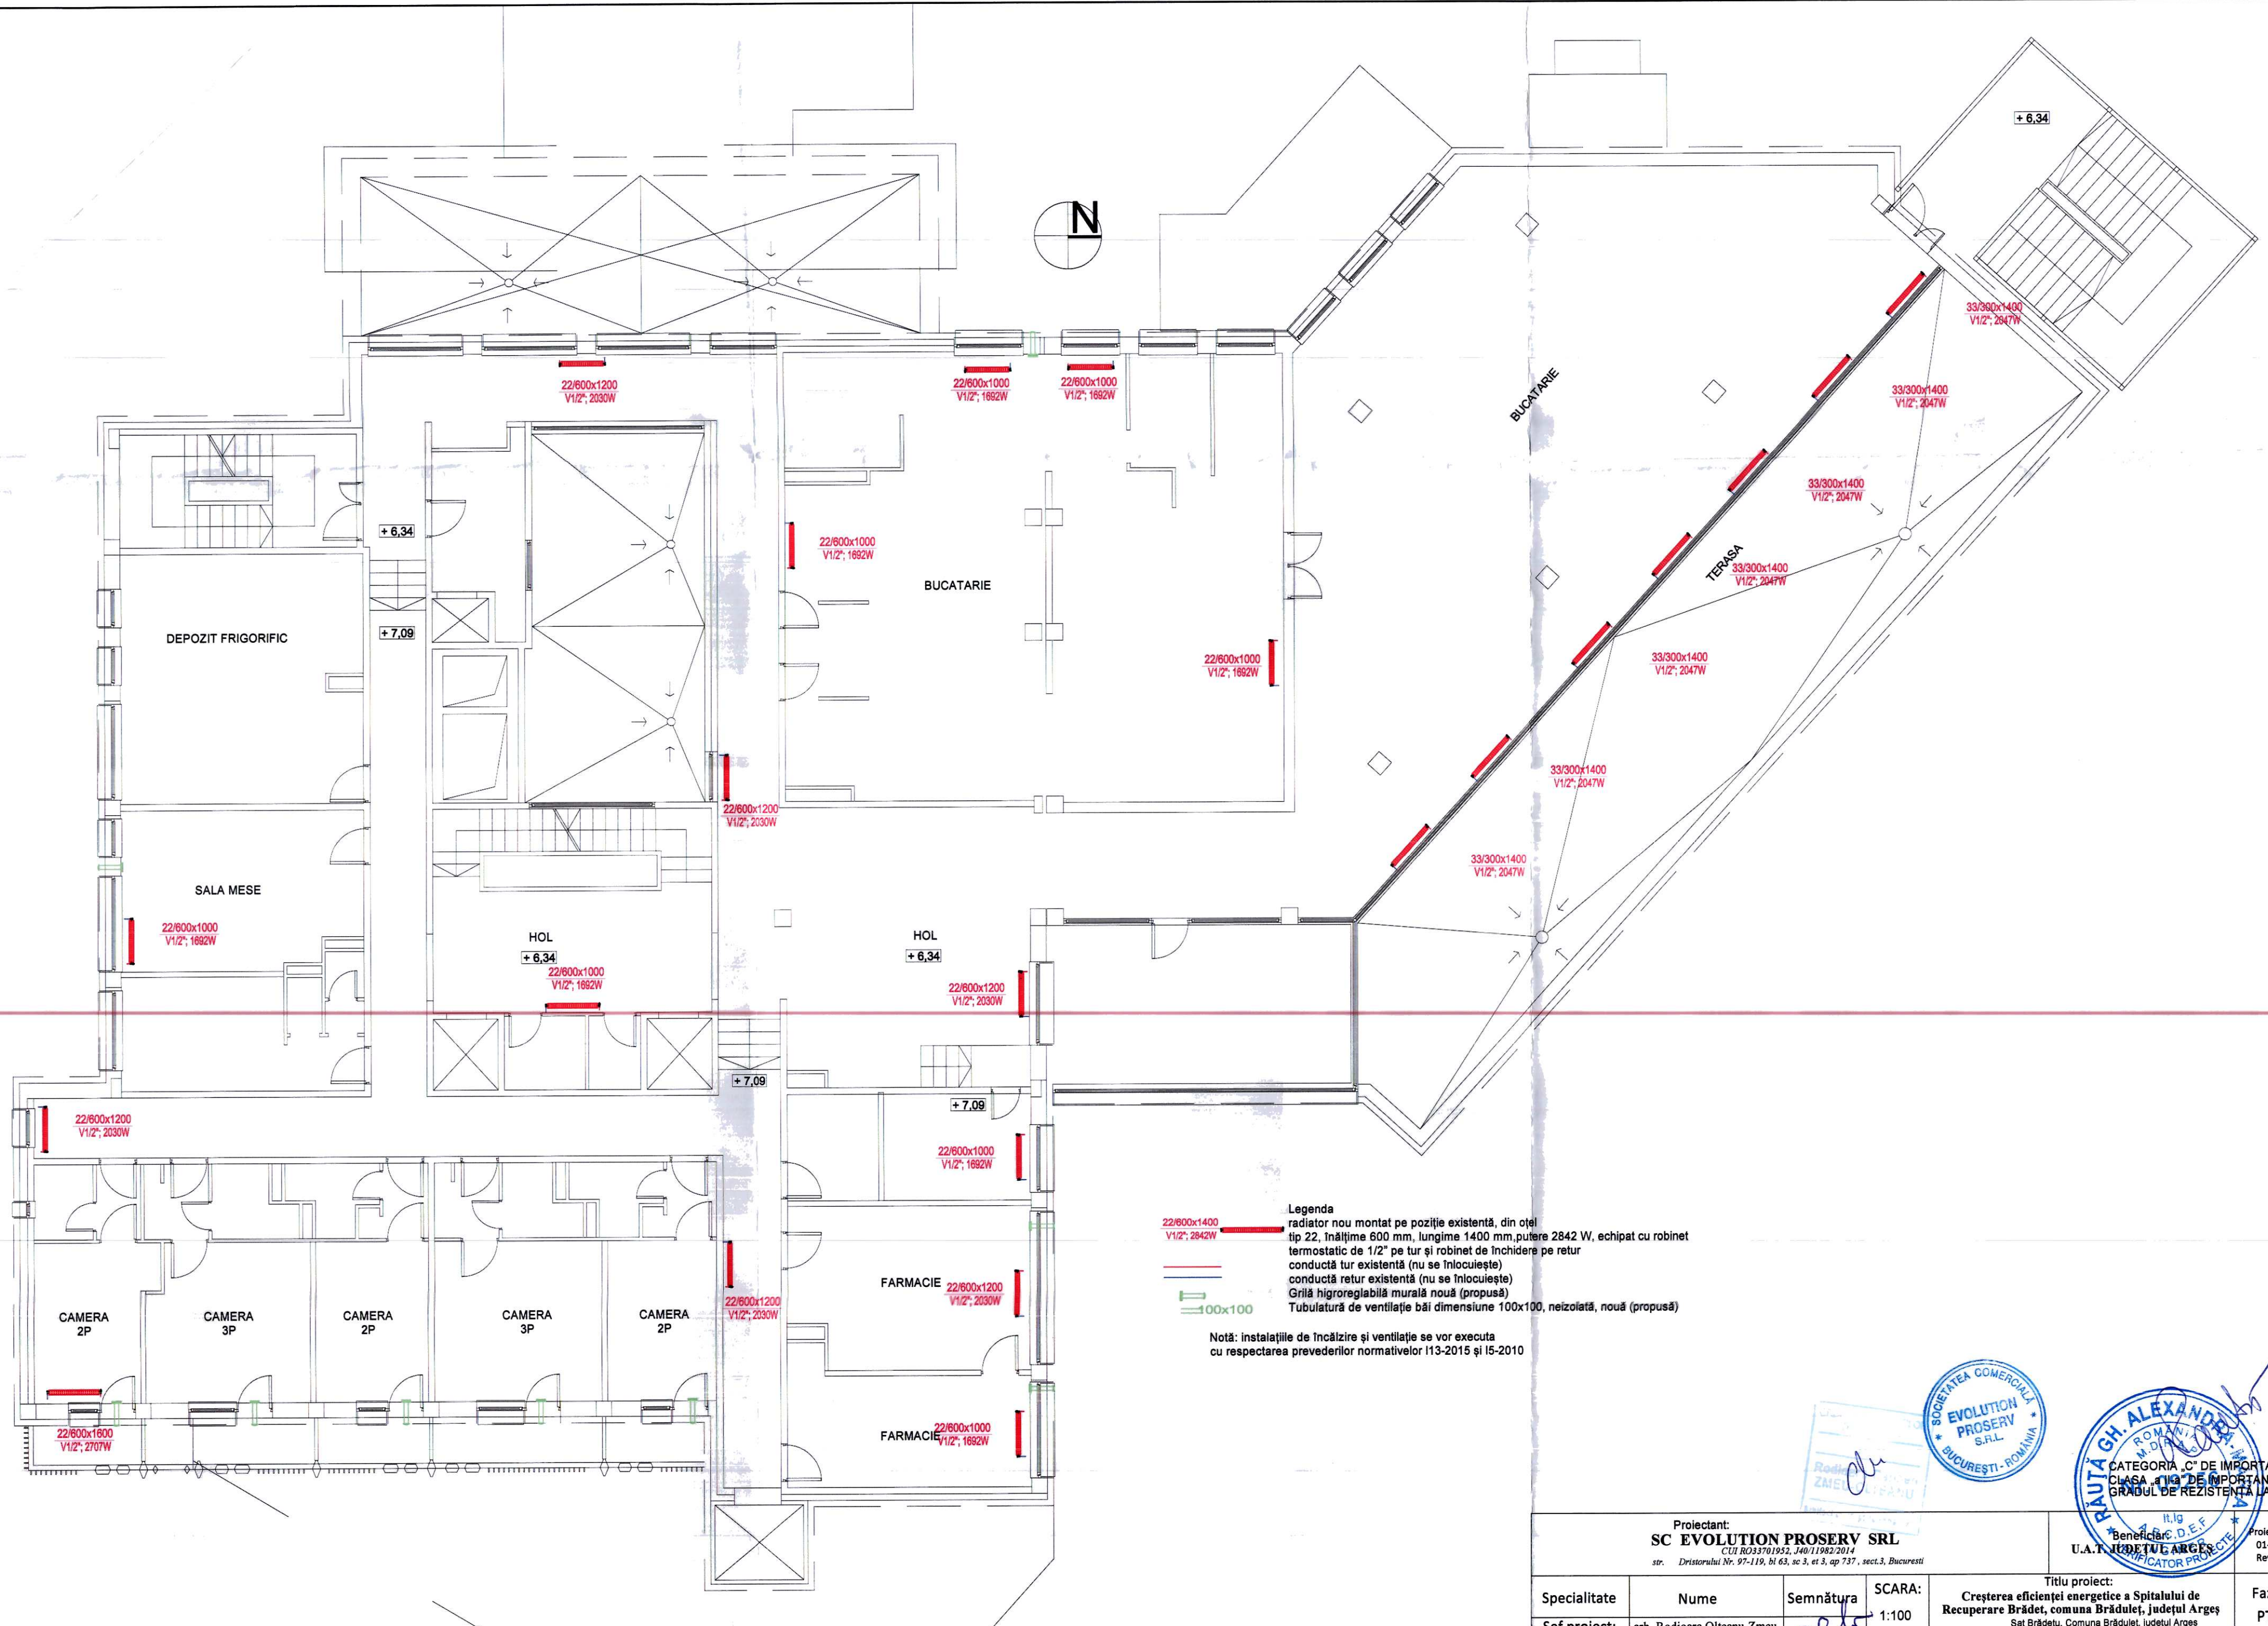


Legenda
radiator nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
Griță higroreglabilă murală nouă (propusă)
Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)

Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010

Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL <small>CUI RO33701952, J40/11982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti</small>			Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ		Proiect nr. 01-2020 Rev 1
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA: 1:100	Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brădet, județul Argeș	Faza: PTH
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		Data: 2020	Titlu planșă: Instalații termice - Plan etaj 2	Planșa nr.: IT-04
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov				
Desenat:	ing. Georgian Nichitov				

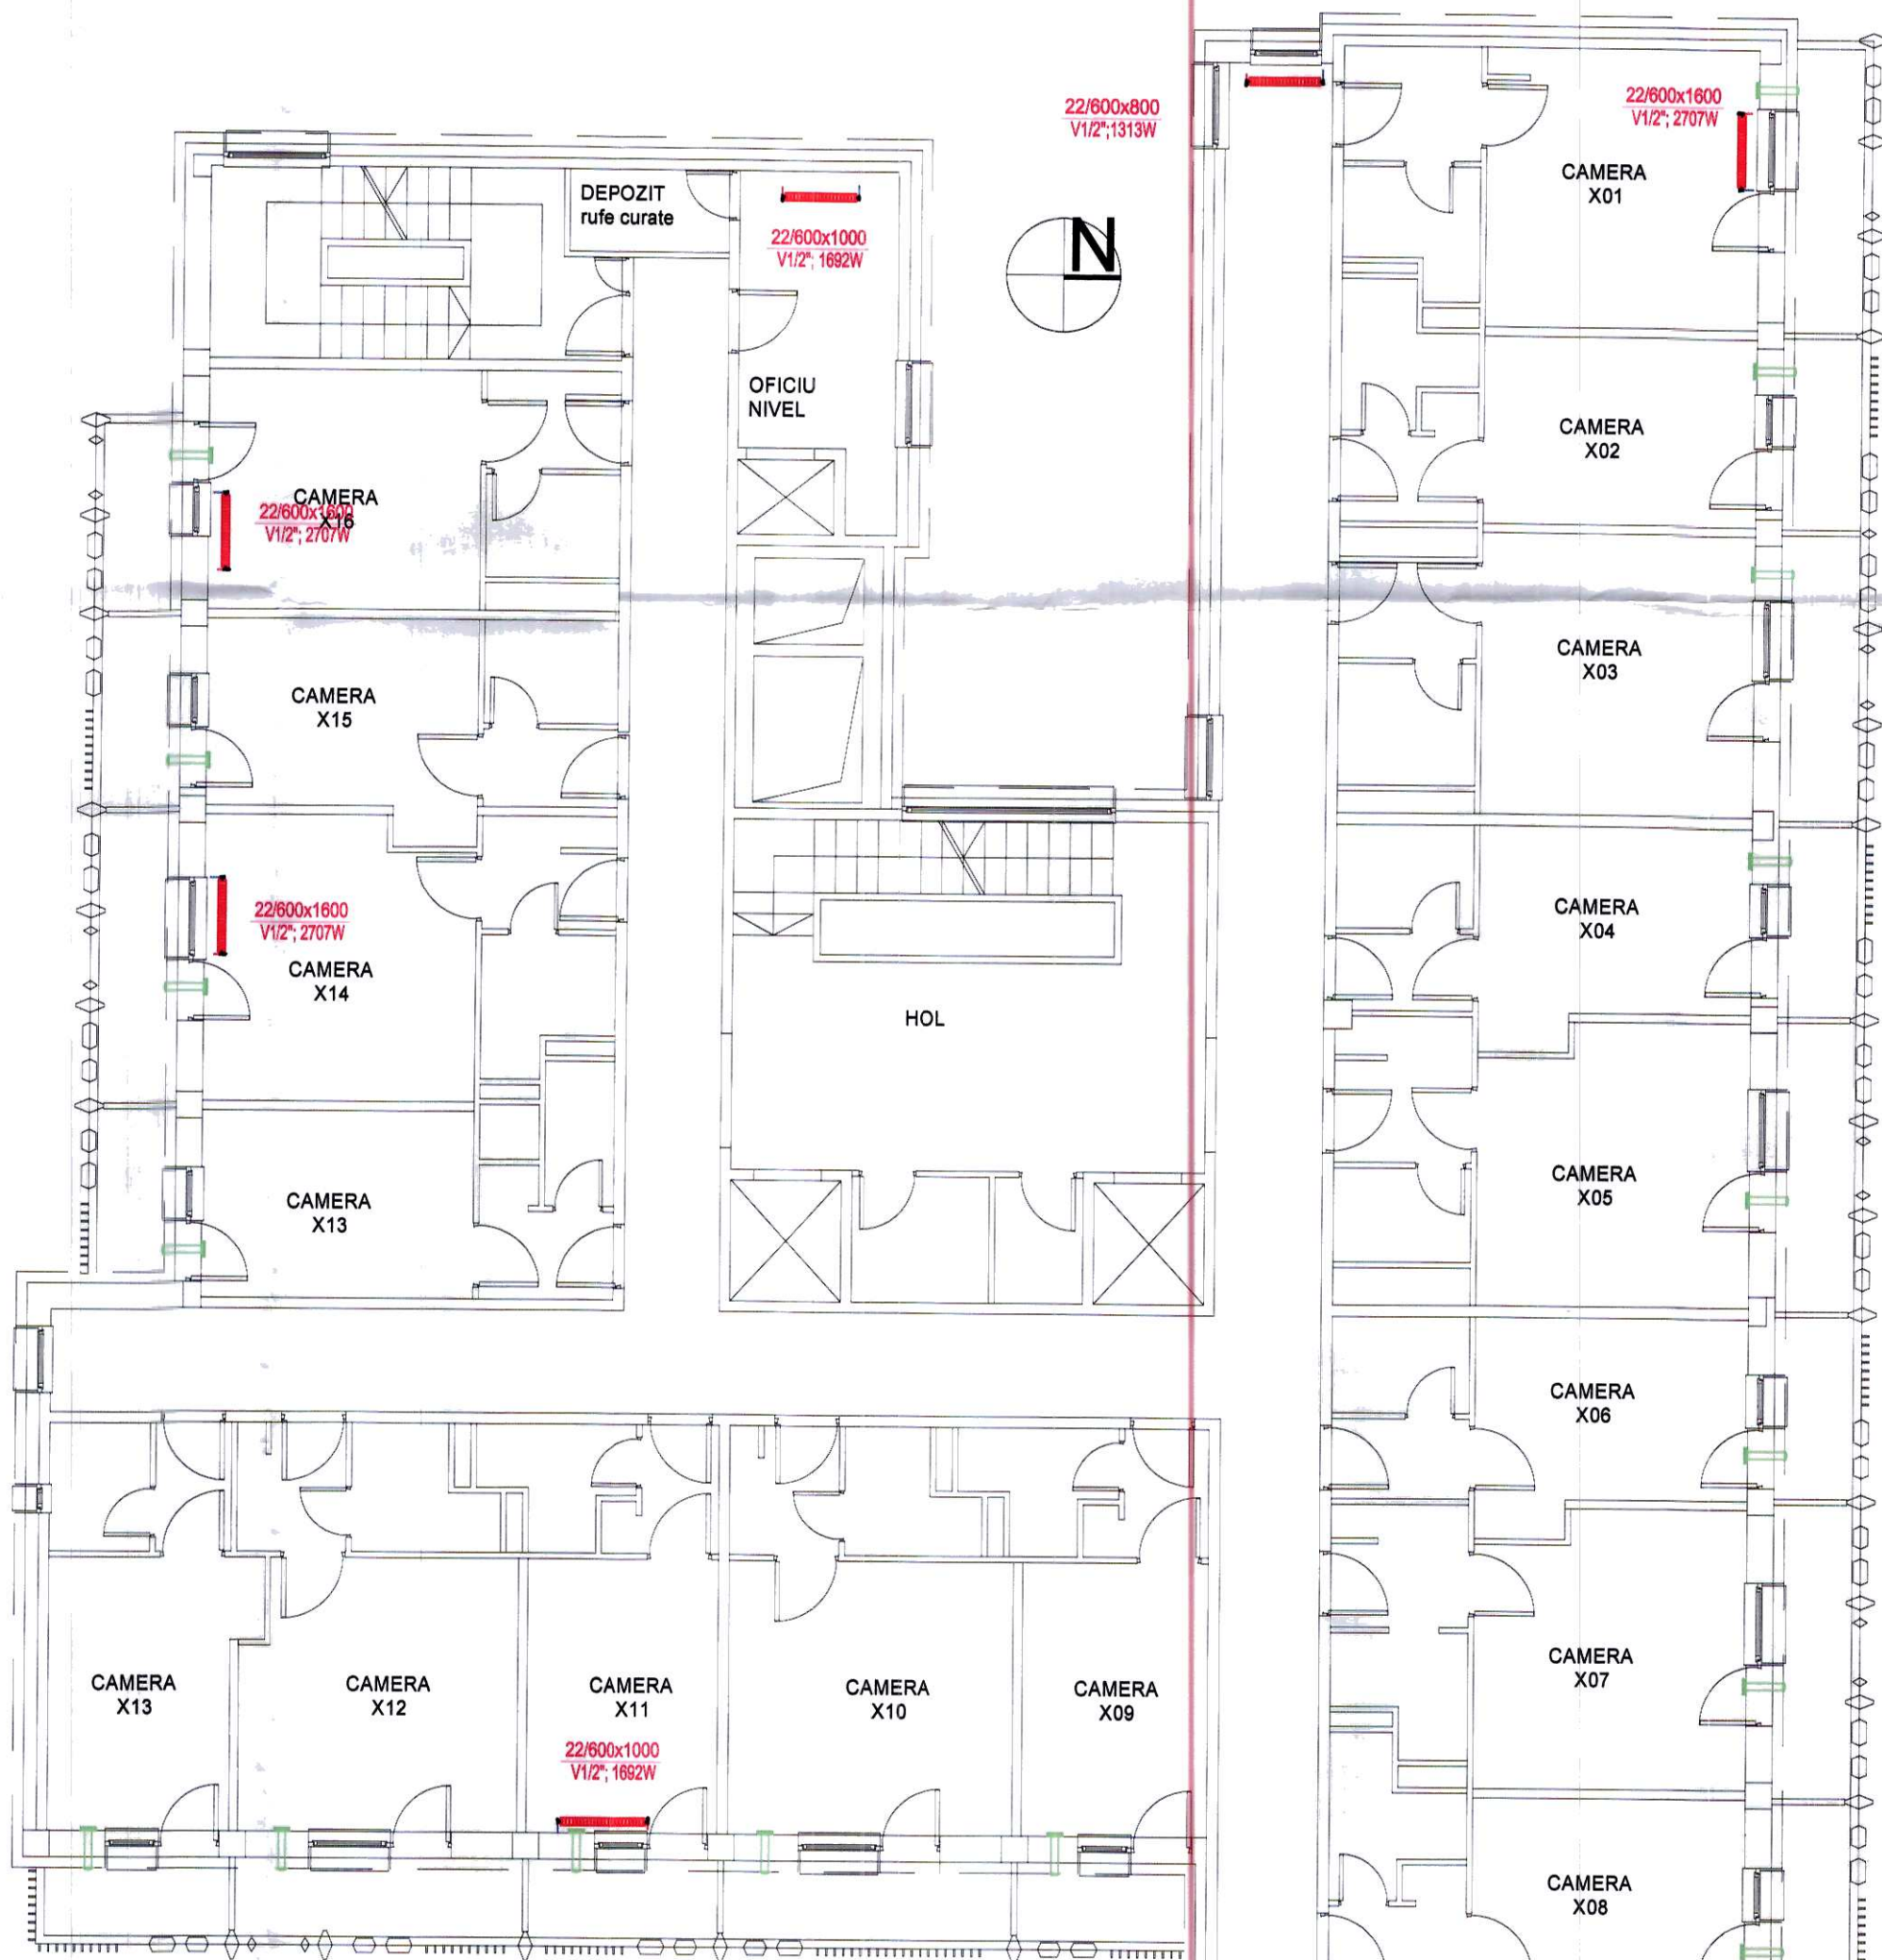

22/600x1400
V1/2, 2842W







Legenda

radiator nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
Grilă higroreglabilă murală nouă (propusă)
Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)

Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010



<div>Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL <small>CUI RO33701952, J40/11982/2014</small> <i>str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti</i></div>			<div>Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ</div>		<div>Proiect nr. 01-2020 Rev 1</div>
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA: 1:100	Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș Sat Brădetu, Comuna Brăduleț, județul Argeș	Faza: PTh
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		Data: 2020	Titlu planșă: Instalații termice - Plan etaj 3	Planșa nr.: IT-05
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov				
Desenat:	ing. Georgian Nichitov				

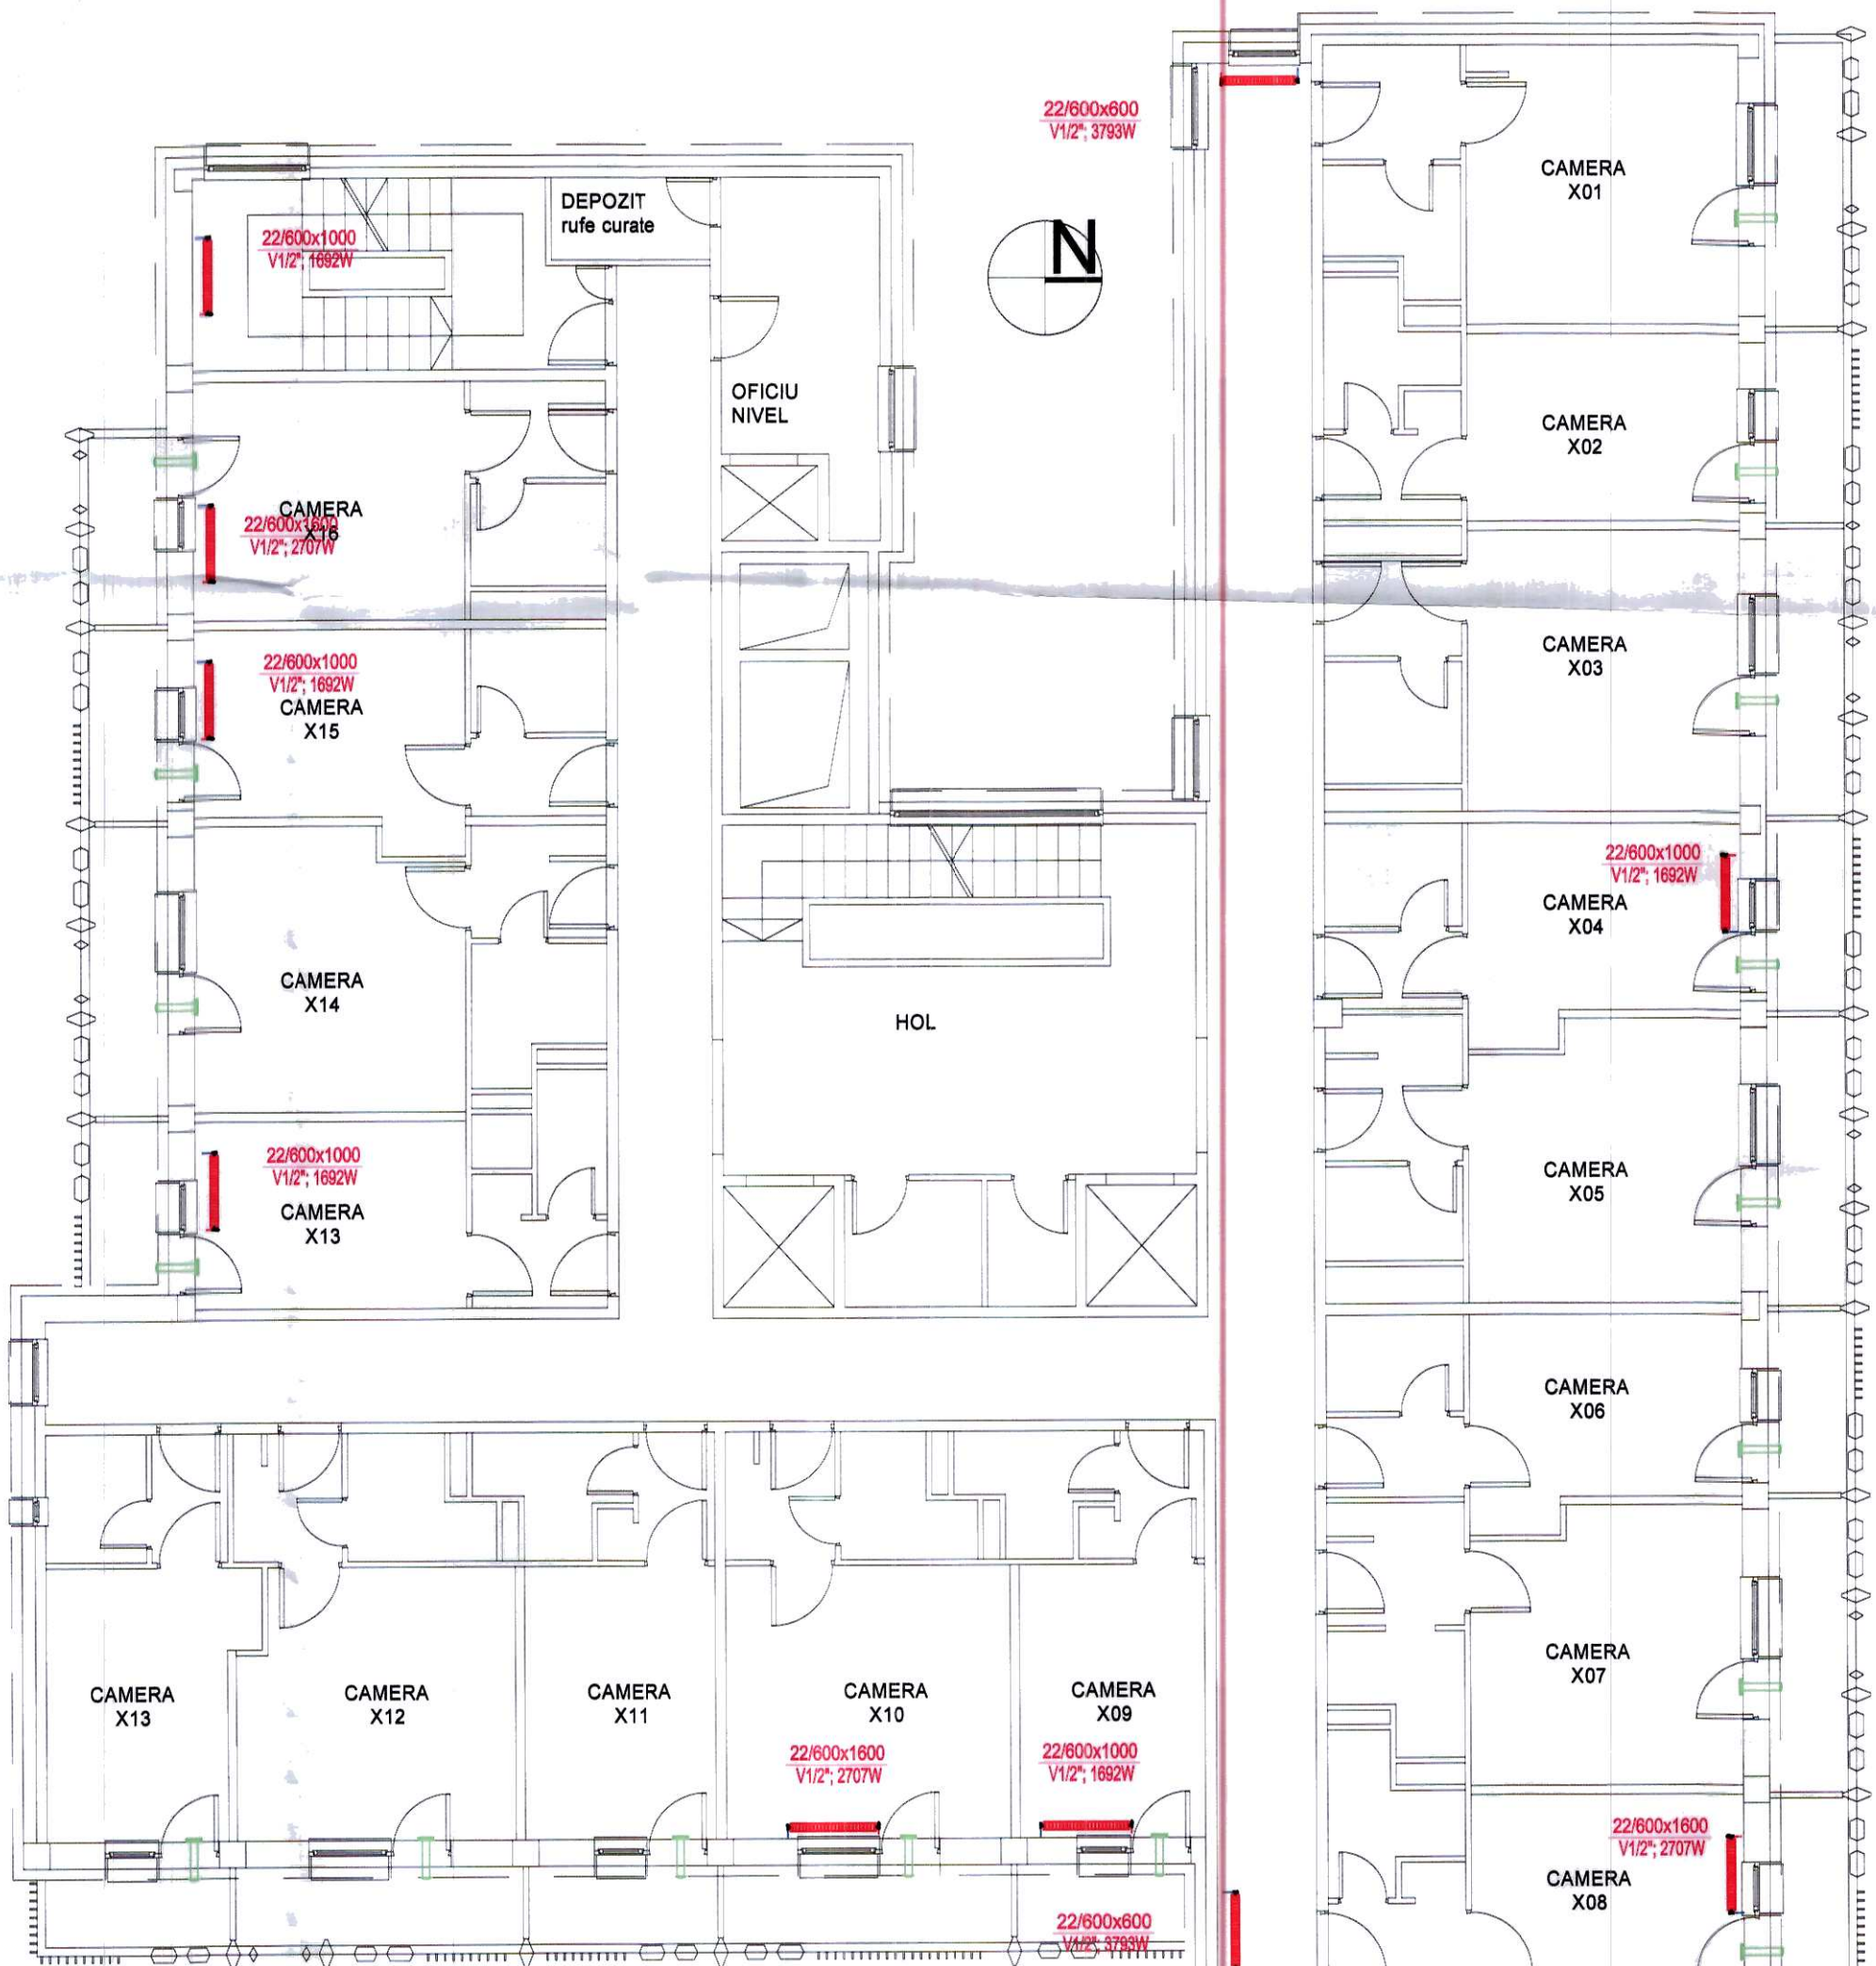

Legenda
 22/600x1400 V1/2"; 2842W radiador nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
 conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
 conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
 Grilă higroreglabilă murală nouă (propusă)
 100x100 Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)

Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010


Proiectant:
SC EVOLUTION PROSERV SRL
 CUI RO33701952, J40/11982/2014
 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti

Beneficiar:
U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ


Proiect nr.
 01-2020
 Rev 1

Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA:	Titlu proiect:	Faza:
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		1:100	Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduț, județul Argeș	PTh
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
Desenat:	ing. Georgian Nichitov		2020	Instalații termice - Plan etaj 4	IT-06



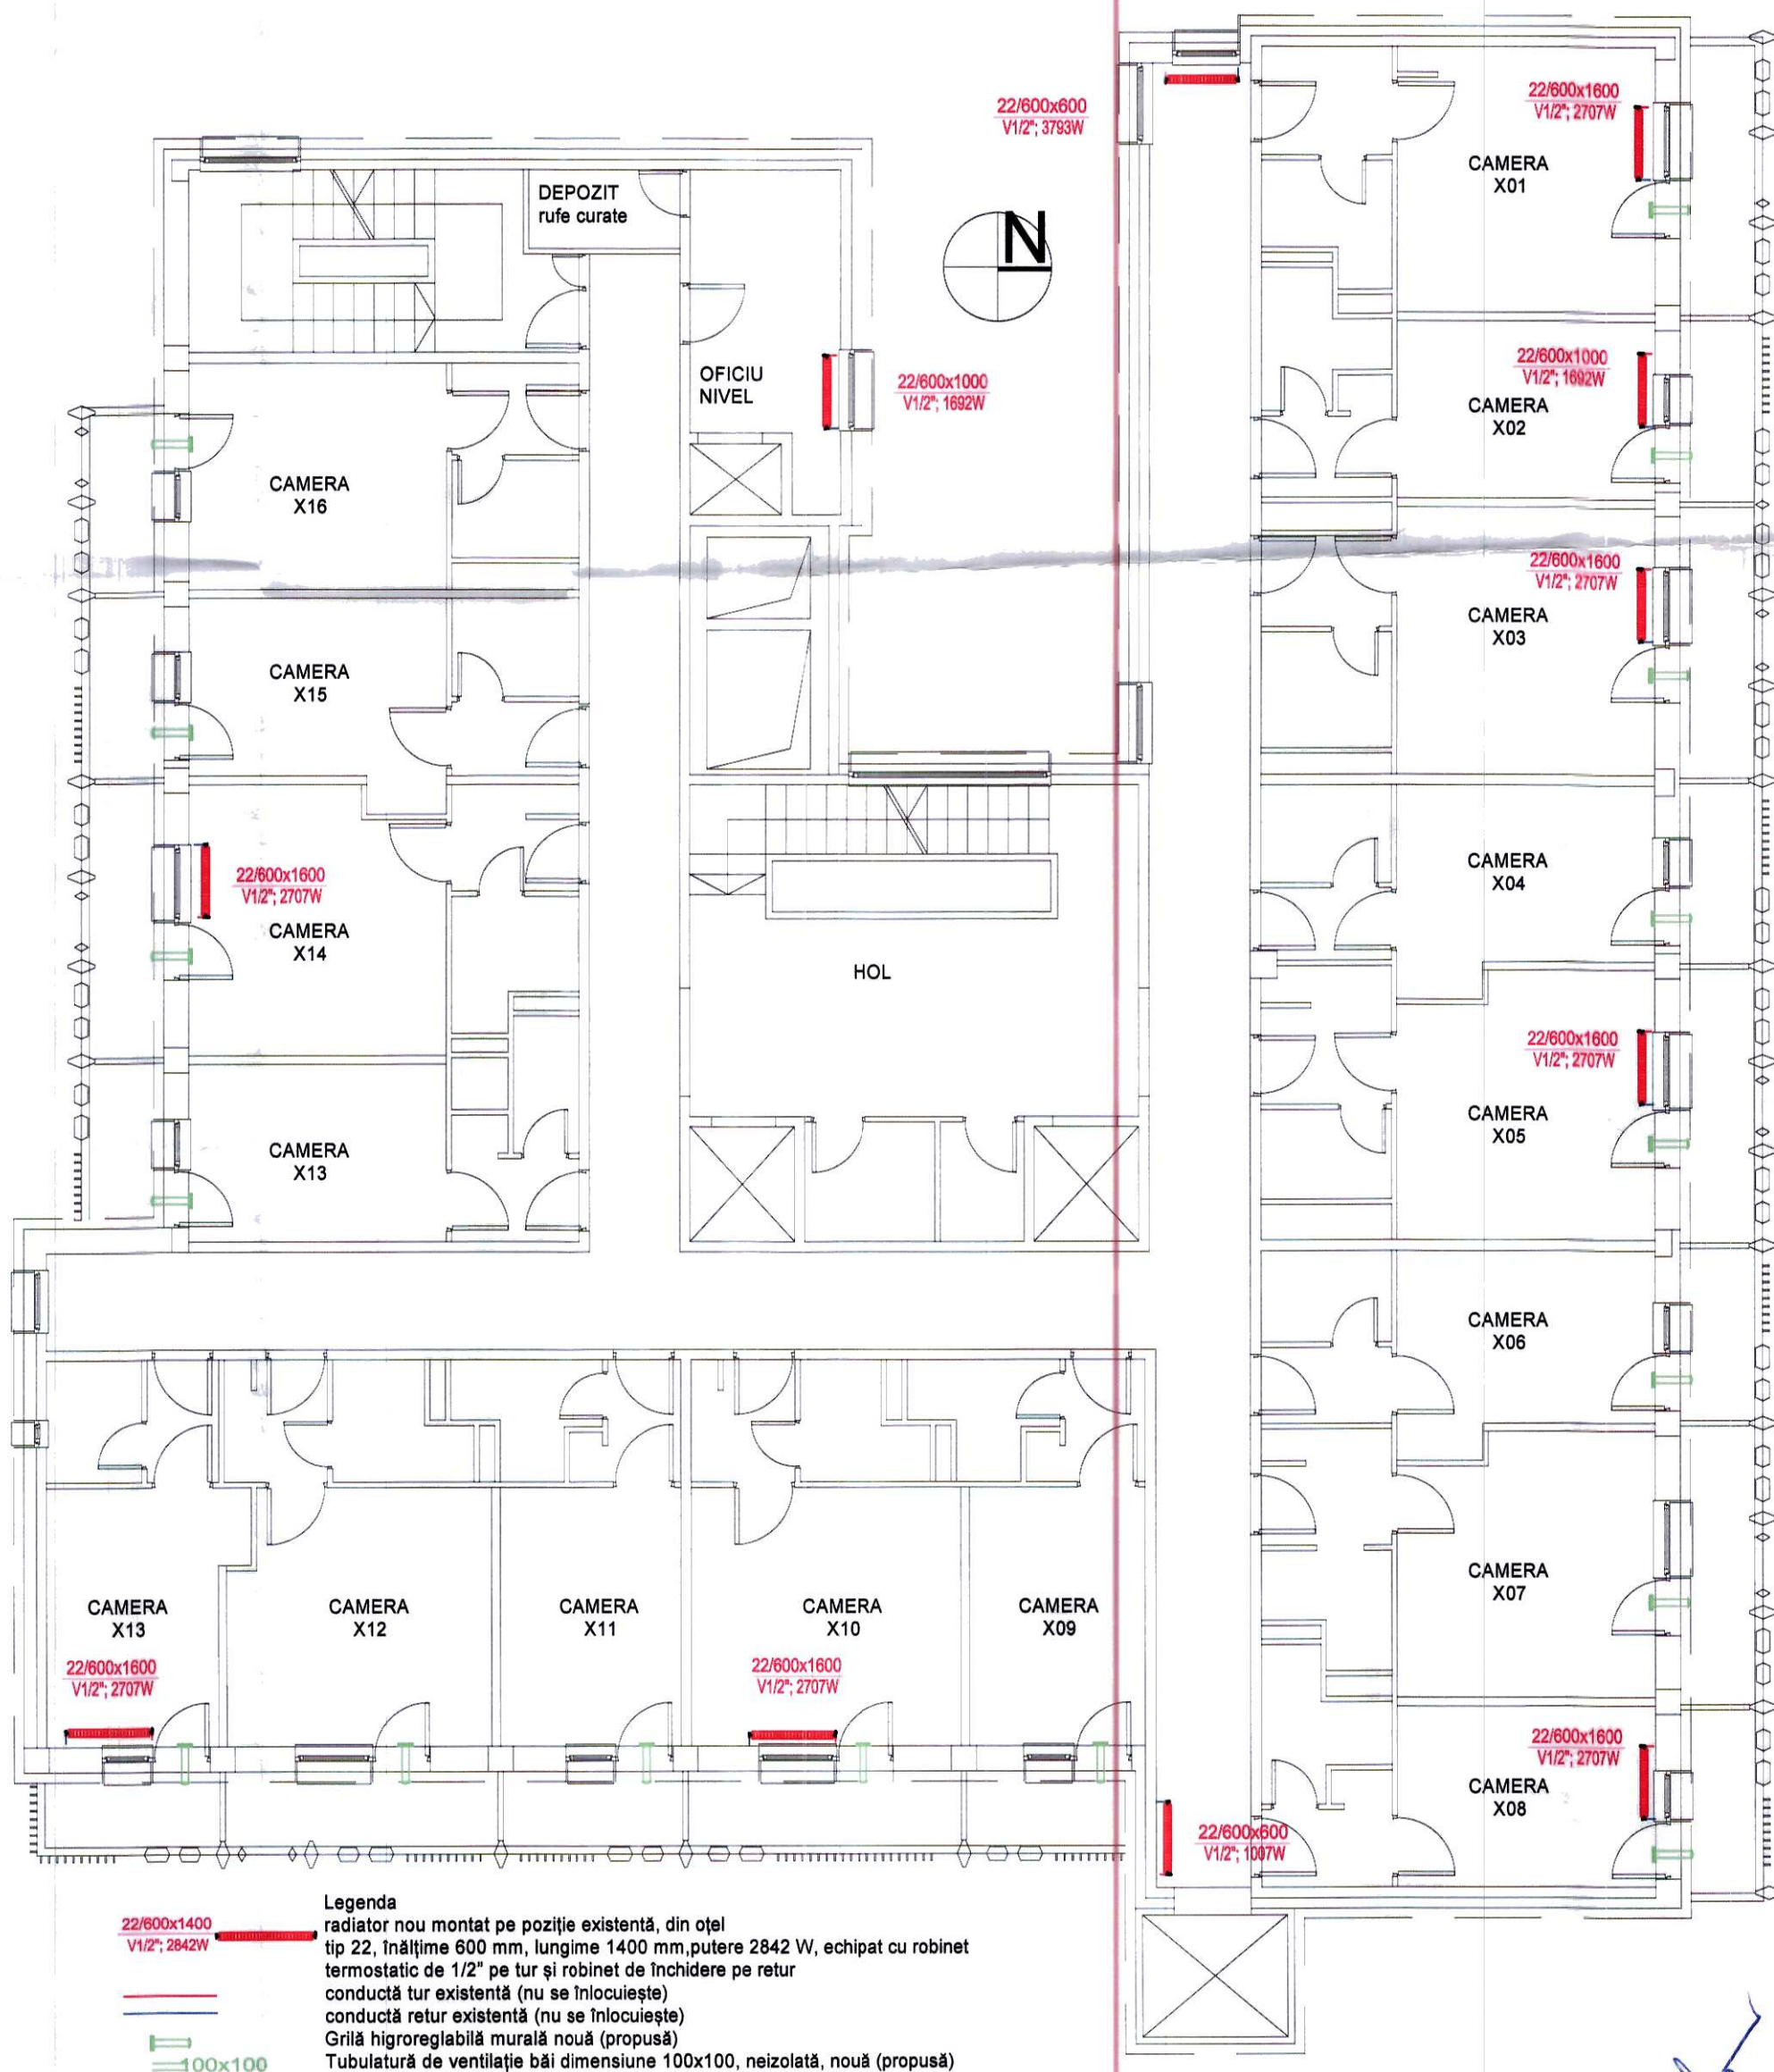

Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL CUI RO33701952, J40/11982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti			Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ		Proiect nr. 01-2020 Rev 1
Specialitate	Nume	Semnătură	SCARA:	Titlu proiect:	Faza:
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		1:100	Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduț, Județul Argeș Sat Brădetu, Comuna Brăduț, Județul Argeș	PTh
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
Desenat:	ing. Georgian Nichitov		2020	Instalații termice - Plan etaj 5	IT-07

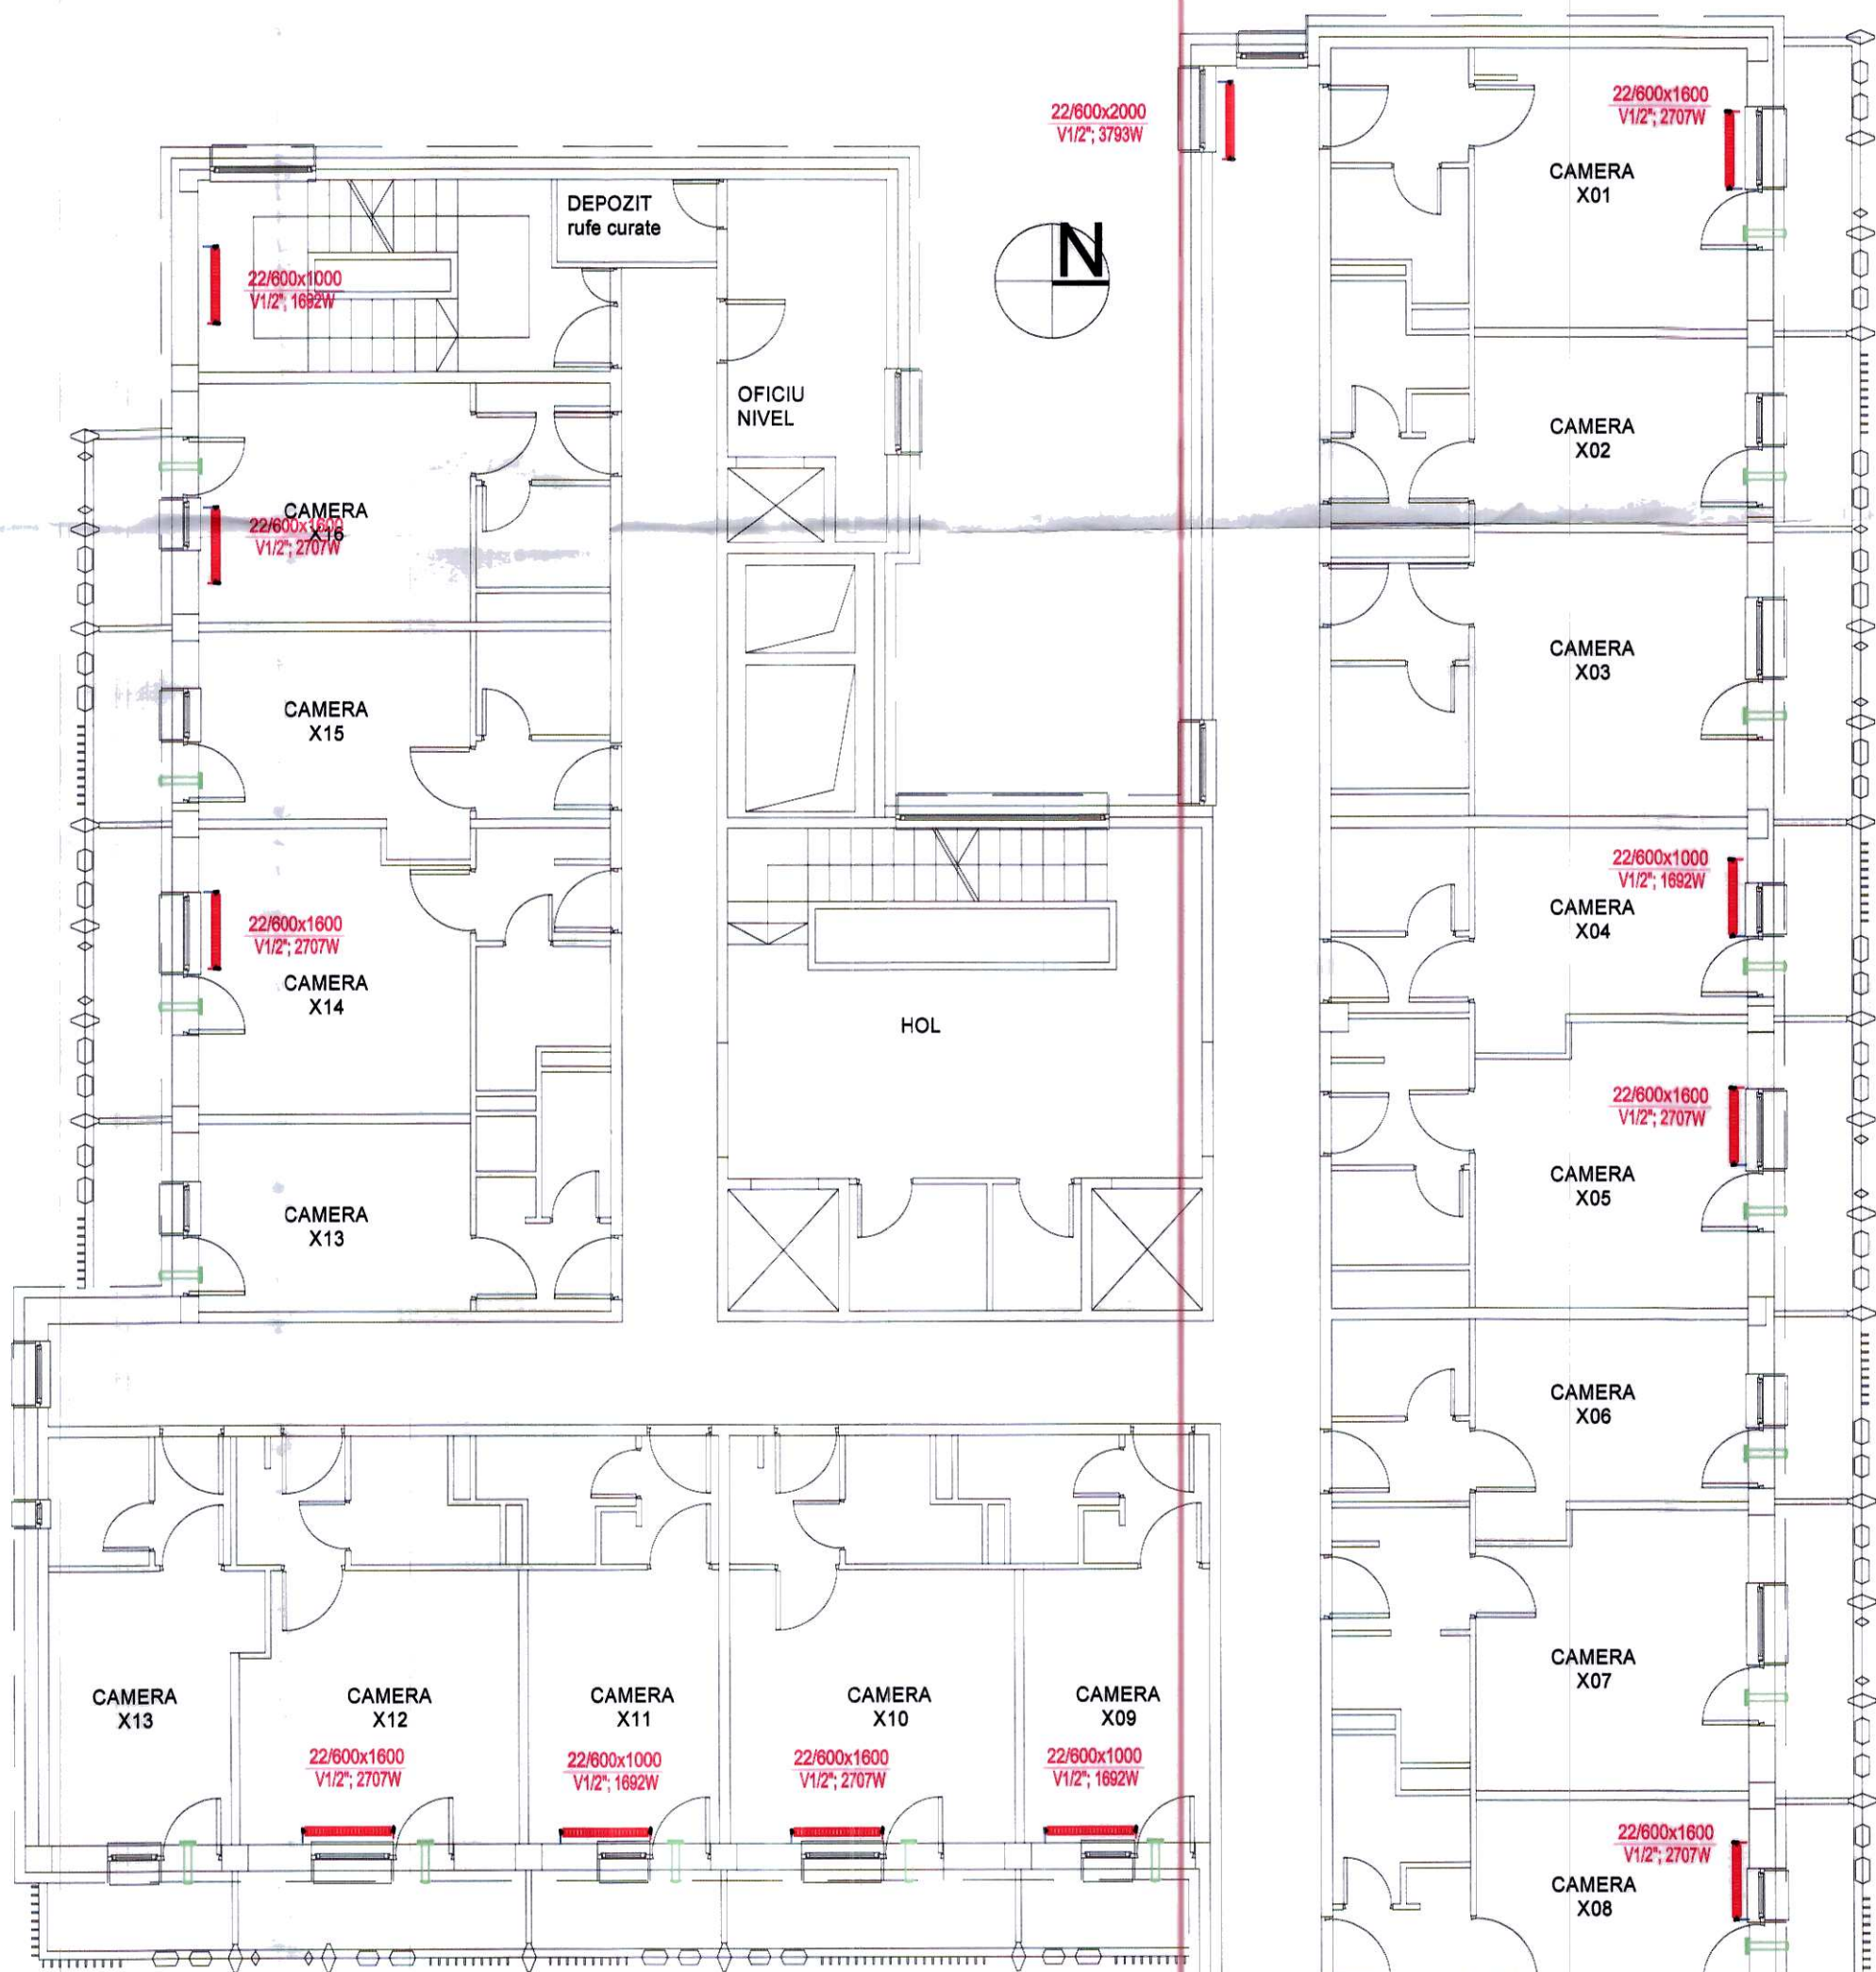

Legenda

— radiator nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur

— conductă tur existentă (nu se înlocuiește)

— conductă retur existentă (nu se înlocuiește)



— Grilă higroreglabilă murală nouă (propusă)

— Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)

Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010



Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL CUI RO33701952, J40/11982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti			Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGES		
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA:	Titlu proiect:	Faza:
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		1:100	Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduț, Județul Argeș	PTH
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
Desenat:	ing. Georgian Nichitov		2020	Instalații termice - Plan etaj 6	IT-08

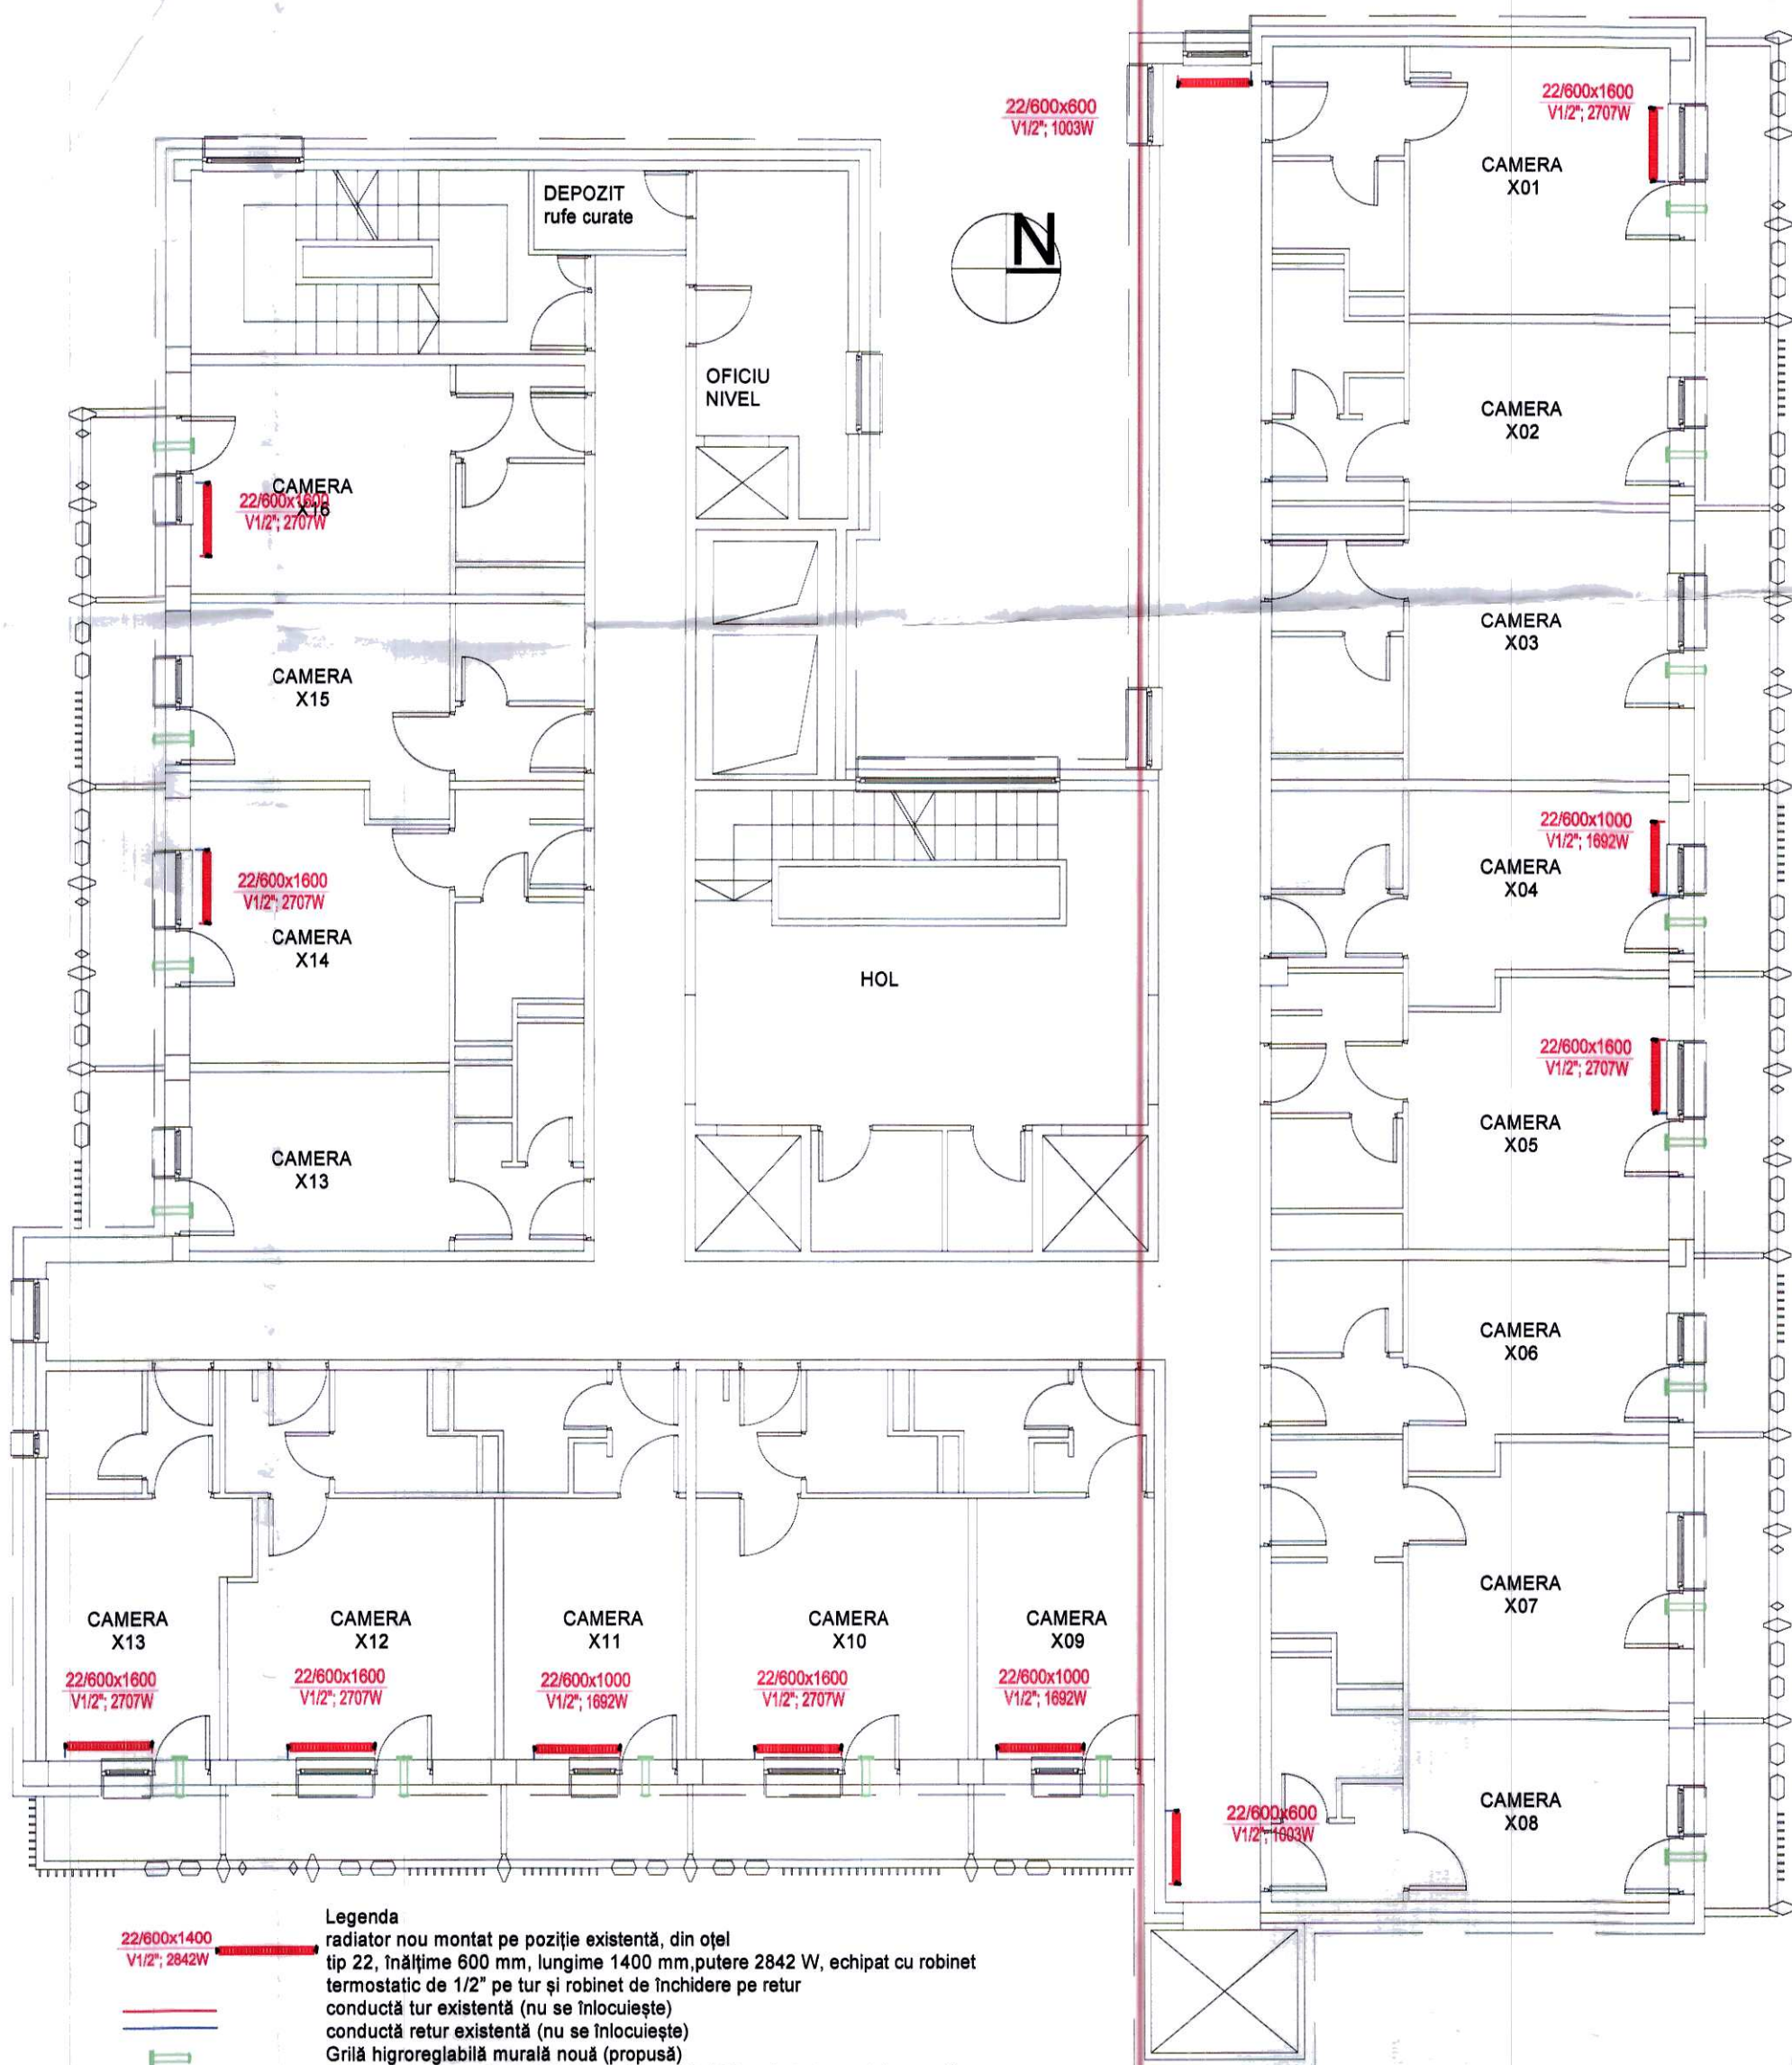


Legenda
radiator nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
Grilă higroreglabilă murală nouă (propusă)
Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)

Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010




Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL <small>CUI RO33701952, J40/11982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti</small>			Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ		Proiect nr. 01-2020 Rev 1
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA:	Titlu proiect:	Faza:
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		1:100	Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brădeț, județul Argeș <small>Sat Brădeț, Comuna Brădeț, Județul Argeș</small>	PTH
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
Desenat:	ing. Georgian Nichitov		2020	Instalații termice - Plan etaj 7	IT-09

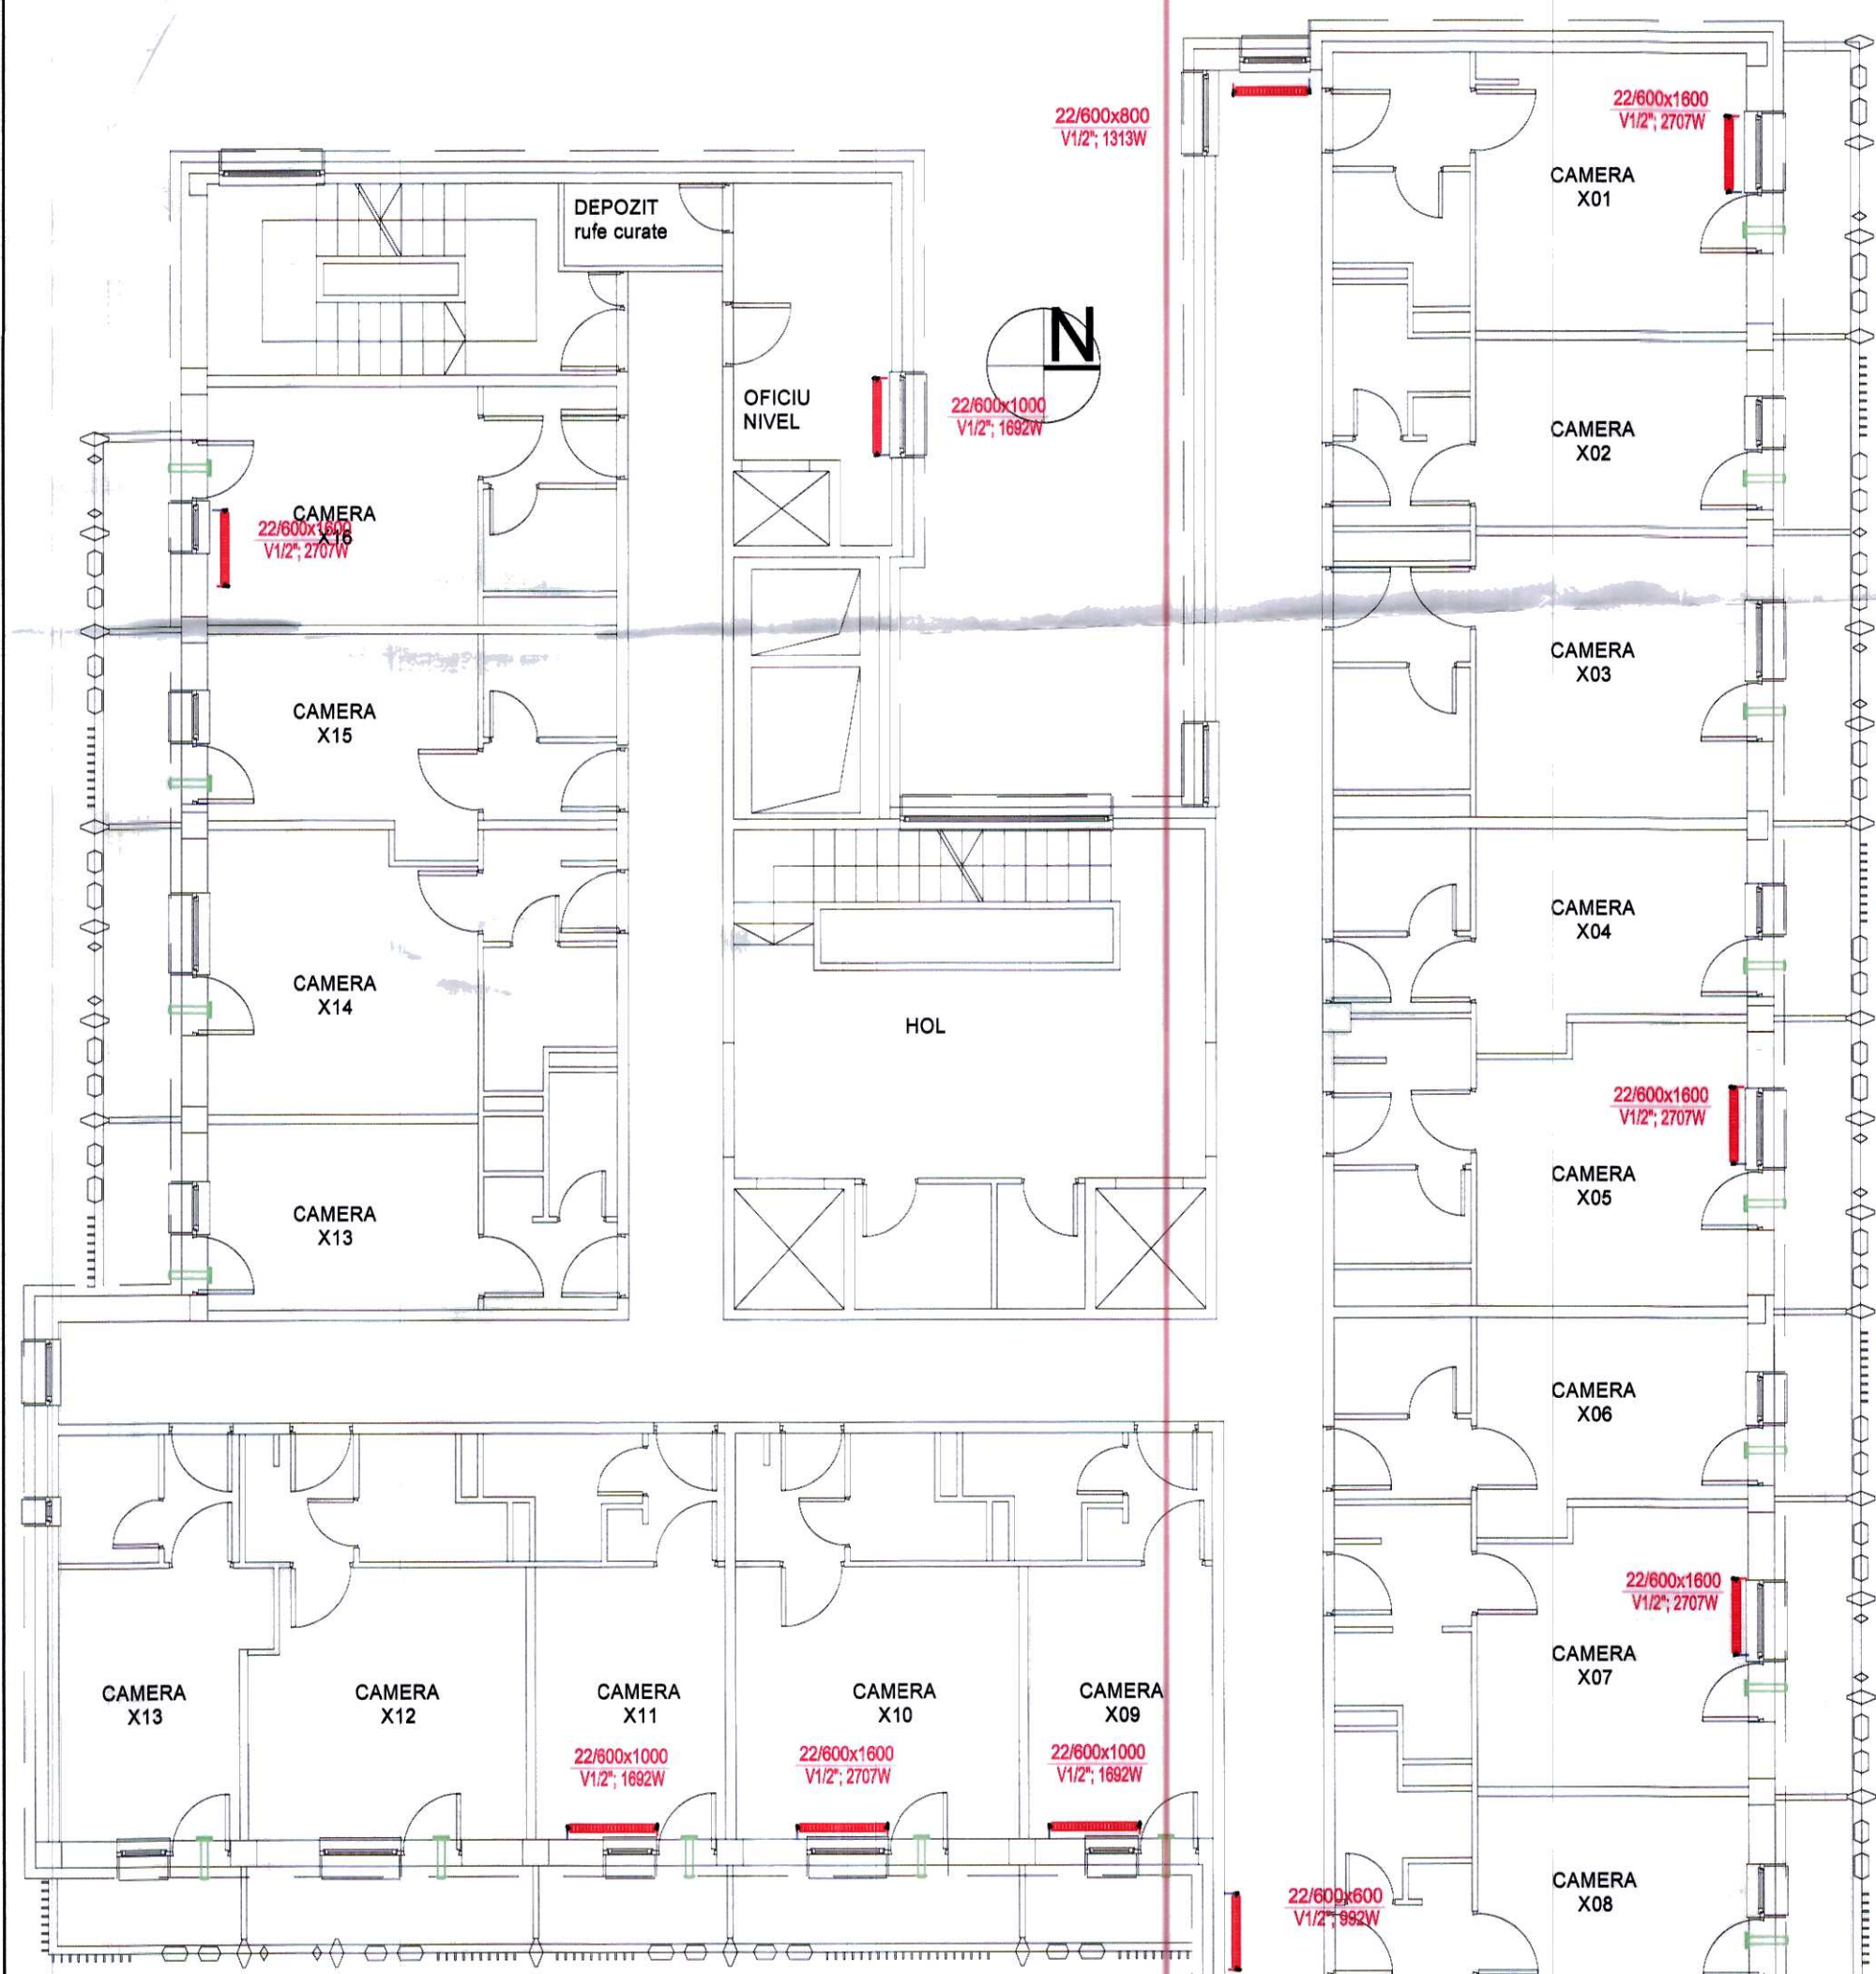

Legenda
22/600x1400 V1/2° 2842W
radiator nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
Grilă higroreglabilă murală nouă (propusă)
Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)
100x100
Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010



Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL <small>CUI RO33701952, J40/11982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, Bucuresti</small>			Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ		Proiect nr. 01-2020 Rev 1
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA: 1:100	Titlu proiect: Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, Județul Argeș	Faza: PTH
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		Data: 2020	Titlu planșă: Instalații termice - Plan etaj 8	Planșa nr.: IT-10
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov				
Desenat:	ing. Georgian Nichitov				

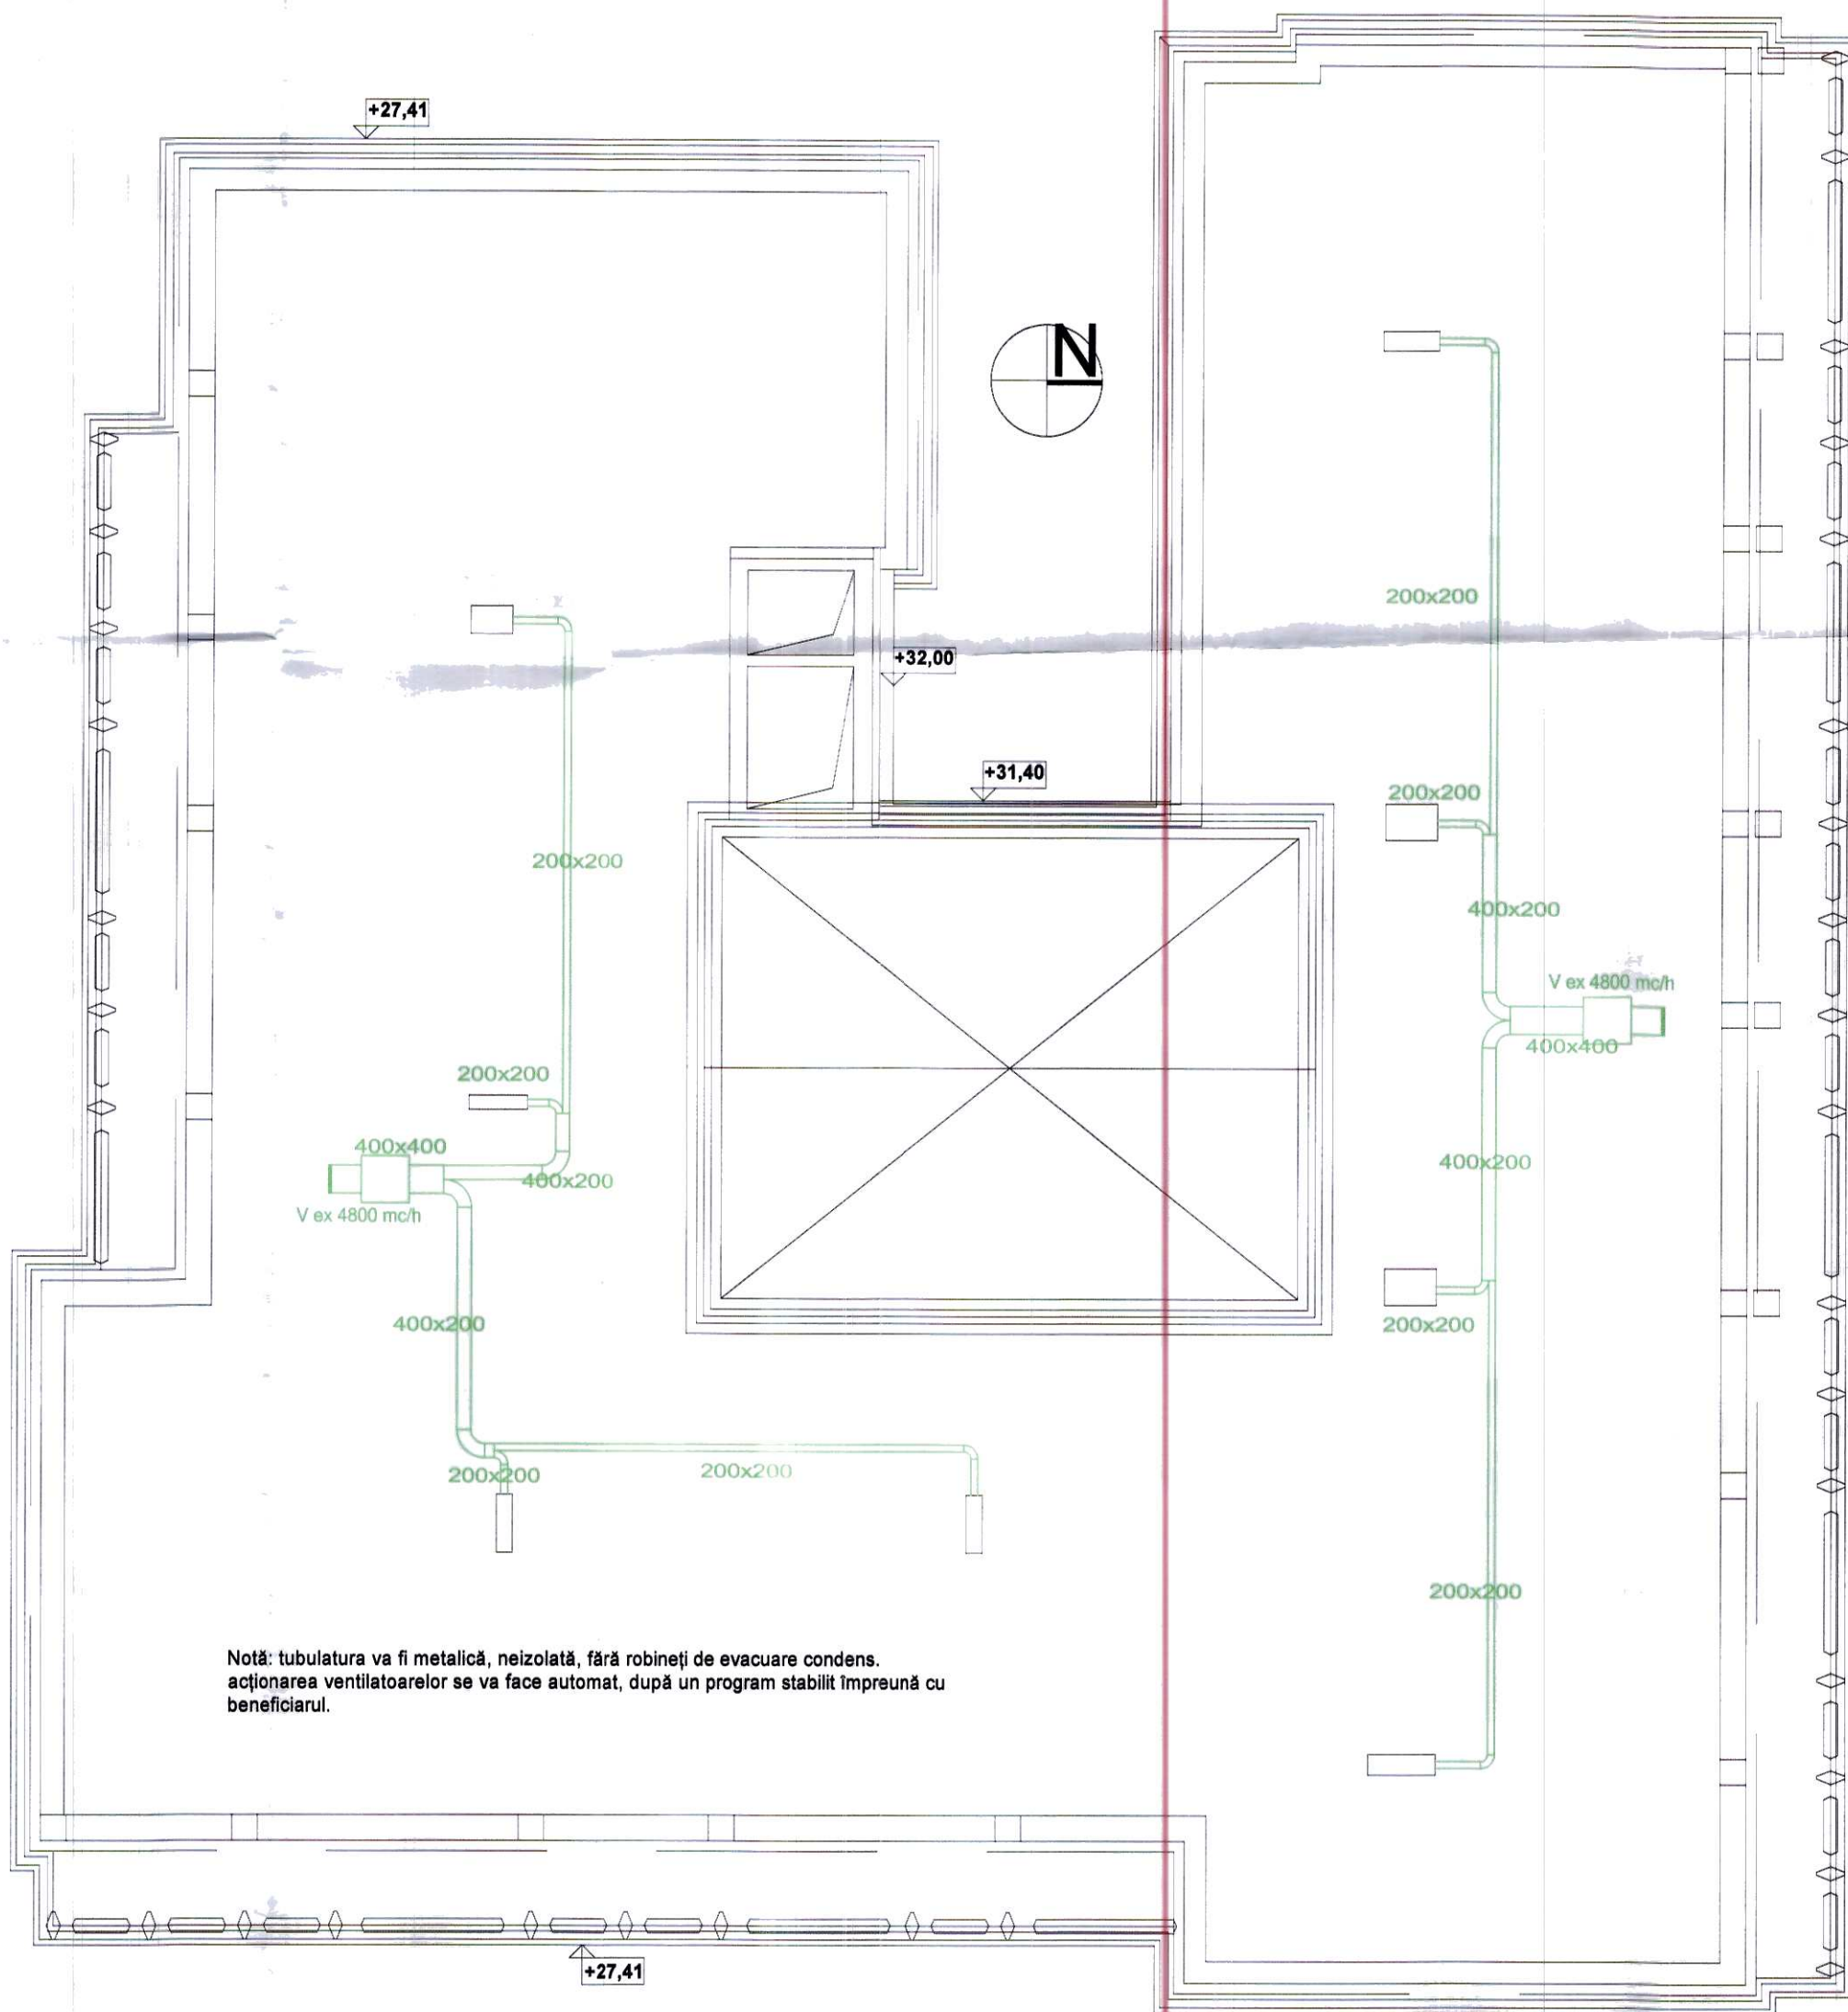


Legenda
 22/600x1400 radiator nou montat pe poziție existentă, din oțel tip 22, înălțime 600 mm, lungime 1400 mm, putere 2842 W, echipat cu robinet termostatic de 1/2" pe tur și robinet de închidere pe retur
 — conductă tur existentă (nu se înlocuiește)
 — conductă retur existentă (nu se înlocuiește)
 Grilă higroreglabilă murală nouă (propusă)
 100x100 Tubulatură de ventilație băi dimensiune 100x100, neizolată, nouă (propusă)

Notă: instalațiile de încălzire și ventilație se vor executa cu respectarea prevederilor normativelor I13-2015 și I5-2010



Proiectant: SC EVOLUTION PROSERV SRL CUI RO33701952, J40/11982/2014 str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, București			Beneficiar: U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ		Proiect nr. 01-2020 Rev 1
Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA:	Titlu proiect:	Faza:
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		1:100	Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduț, județul Argeș Sat Brăduț, Comuna Brăduț, județul Argeș	PTh
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
Desenat:	ing. Georgian Nichitov		2020	Instalații termice - Plan ventilație băi	IT-11

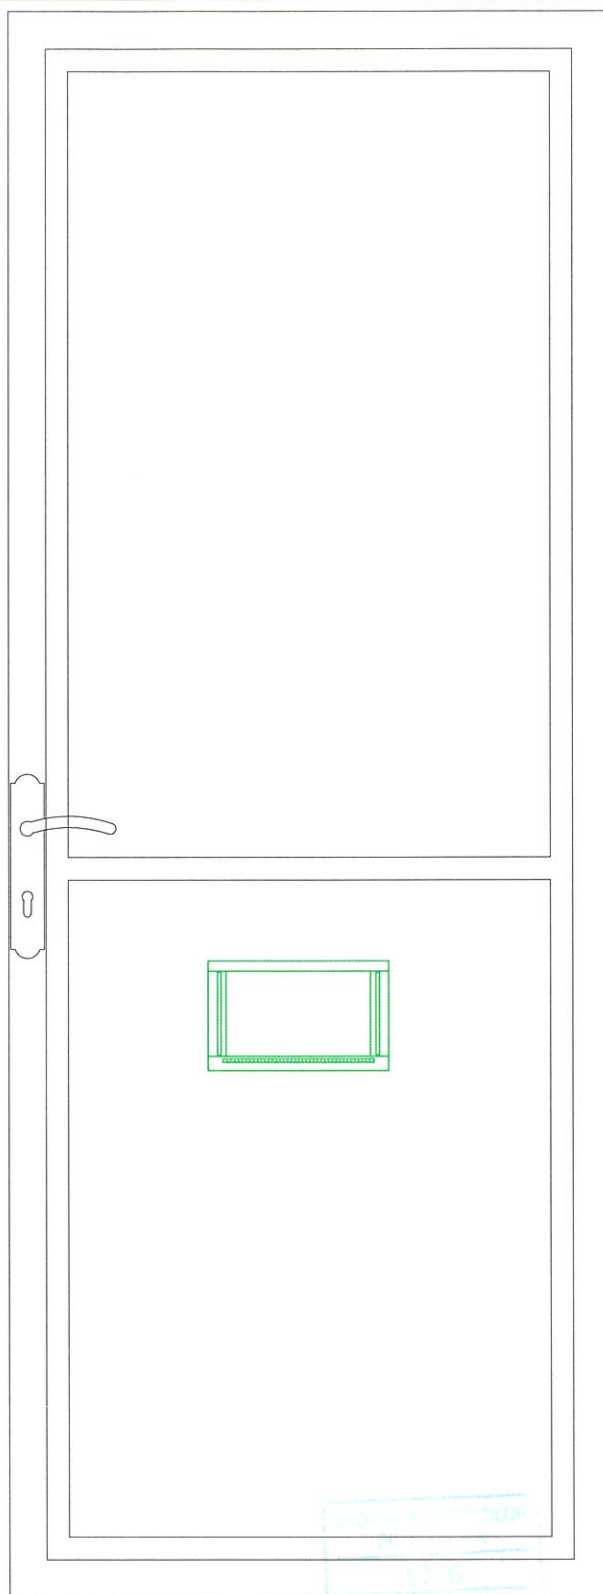

CATEGORIA "C" DE IMPORTANȚĂ
CLASA "a II-a" DE IMPORTANȚĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II

Proiectant:
SC EVOLUTION PROSERV SRL
CUI RO33701952, J40/11982/2014
str. Dristorului Nr. 97-119, bl 63, sc 3, et 3, ap 737, sect.3, București

Beneficiar:
U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ

Proiect nr.
01-2020
Rev 1

Specialitate	Nume	Semnătura	SCARA:	Titlu proiect:	Faza:
Șef proiect:	arh. Rodioara Olteanu-Zmeu		1:100	Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș Sat Brădetu, Comuna Brăduleț, județul Argeș	PTH
Proiectat:	ing. Georgian Nichitov		Data:	Titlu planșă:	Planșa nr.:
Desenat:	ing. Georgian Nichitov		2020	Instalații termice - Detaliu de montare grilă higrareglabilă în ușă	IT-12