


PLAN DEMISOL PROPUNERE

-PLAN DEMISOL PROPUȘ-
-SISTEM DE DETECTARE SI ALARMARE INCENDIU-
SCARA 1:100

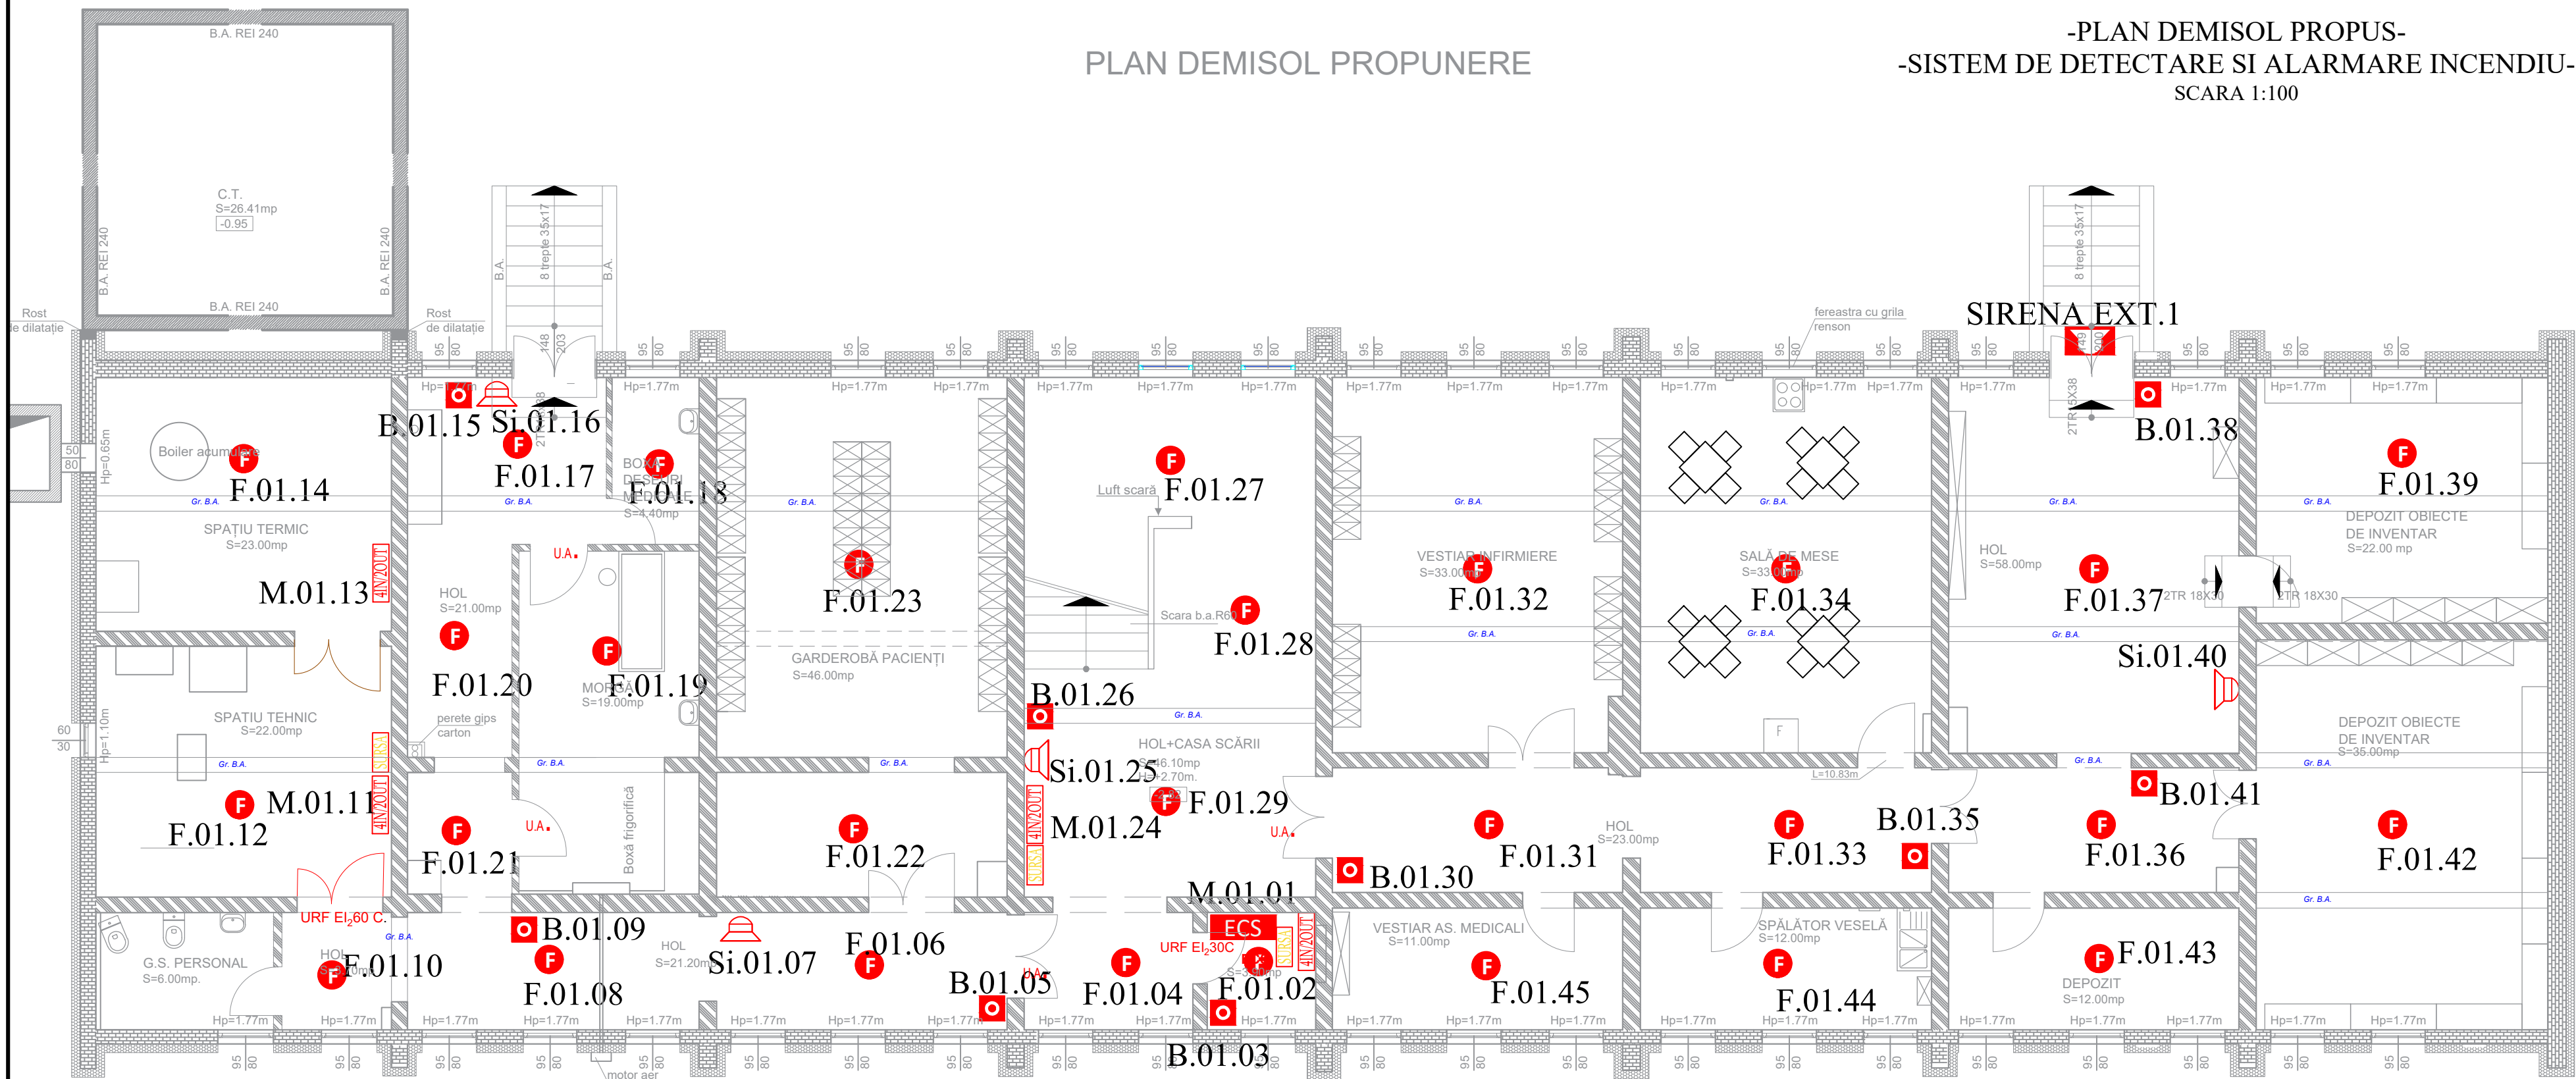


LEGENDA:

- F** Detector optic de fum - adresabil - aparent pe tavan
- 4IN/2OUT** Modul 4IN/2OUT
- O** Buton de semnalizare incendiu - adresabil
- Sirena** Sirena de incendiu cu lampa flash - conventionala
- Sirena** Sirena de incendiu cu lampa flash de exterior
- ECS** Centrala de semnalizare incendiu, adresabila
- SURSA** Sursa cu 2 acumulatori
- Cablul** Cablu JE-H(ST)H 1x2x0.8mmp
- Cablul** Cablu NHXH 3x2.5

- Langa fiecare element de detectie s-a trecut numarul buclei si numarul elementului.
- Detectorii optici vor fi amplasati conform planselor, pe tavan(minim 0,5 m intre perete si alte echipamente in lateral si sub detectoare . conf. 3.7.2.4. din P118/3-2015);
- Sirenele de semnalizare incendiu vor fi dotate cu lampa flash si amplasate in apropierea cailor de evacuare.
- Butoanele de incendiu vor fi amplasate conform planselor pe perete la h=1.5m de la pardoseala finita.
- Circuitele de semnalizare la incendiu, se vor realiza din cablu JE-H(ST)H 1x2x0.8mmp, protejate in tuburi HF si sistem de prindere RF.
- Instalatiile de detectie si semnalizare incendiu se vor realiza numai de catre personal autorizat. Plansa desenata se vor consulta numai impreuna cu memoriu tehnic.
- Orice modificare a proiectului fara acordul scris al proiectantului, il exonereaza pe acesta de orice raspundere.

DEMISOL	pardoseli
1 HOL	21,00 mp vopsea epoxidică
2 BOXĂ DEȘEURI MEDICALE	4,40 mp covor PVC
3 MORGĂ	19,00 mp covor PVC
4 SPAȚIU TERMIC	23,00 mp vopsea epoxidică
5 SPAȚIU TEHNIC	22,00 mp vopsea epoxidică
6 G.S. PERSONAL	6,00 mp gresie antiderapantă
7 HOL	3,70 mp gresie antiderapantă
8 HOL	21,20 mp vopsea epoxidică
9 GARDEROBĂ PACIENȚI	46,00 mp gresie antiderapantă
10 Camera ECS	3,90 mp vopsea epoxidică
11 HOL+CASA SCĂRII	46,10 mp covor PVC
12 HOL	23,00 mp gresie antiderapantă
13 VESTIAR AS. MEDICALI	11,00 mp gresie antiderapantă
14 SPĂLĂTOR VESELĂ	12,00 mp gresie antiderapantă
15 VESTIAR INFIRMIERE	33,00 mp gresie antiderapantă
16 SALĂ DE MESE	33,00 mp gresie antiderapantă
17 HOL	58,00 mp vopsea epoxidică
18 DEPOZIT	12,00 mp ciment sclivisit
19 DEPOZIT OBIECTE DE INVENTAR	35,00 mp ciment sclivisit
20 DEPOZIT OBIECTE DE INVENTAR	22,00 mp ciment sclivisit
Sup. Locuibilă	0,00 mp
Sup. Utilă	455,30 mp
Sup. Desf. Nivel	562,14 mp
Sup. Desf. Totală	1686,42 mp
Categoria de importanță:	"C"
Clasa de importanță:	III.
Rezistența la foc:	II.

SPECIALITATEA: "SISTEM DE DETECTARE SI ALARMARE INCENDIU"				PROIECTANT GENERAL: GEMA PROIECT EXPERT SRL	
VERIFICATOR	NUME	SEMNTATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA	
	Proiectare			BENEFICIAR:	PROIECT NR.
	Curtea de Arges, str. Stefan cel Mare, nr. 1, Jud. Arges			UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI/ARGES	02/2024
	C.U.I. 40418542; RC: 103/169/2019			ADRESA:	
	Tel. 0751460059 ; Email: rinprojectexpert@gmail.com			COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES	
SPECIFICATIA	NUME	SEMNTATURA	SCARA	TITLU PROIECT:	FAZA
SEF PROIECT			1:100	REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE PAVILION P+1	S.F. MIXT
PROIECTAT	ING. IORGA SILVIU		DATA	TITLU PLANSA: PLAN DE DEMISOL - SITUATIE PROPUȘA	PLANSĂ NR.
DESENAT	ING. IORGA SILVIU		2024	SISTEM DE DETECTARE SI ALARMARE INCENDIU	E-01