




**J 7 - Instala
Scara 1:50**




ANELOR - Instalatii termice
Scara 1:50

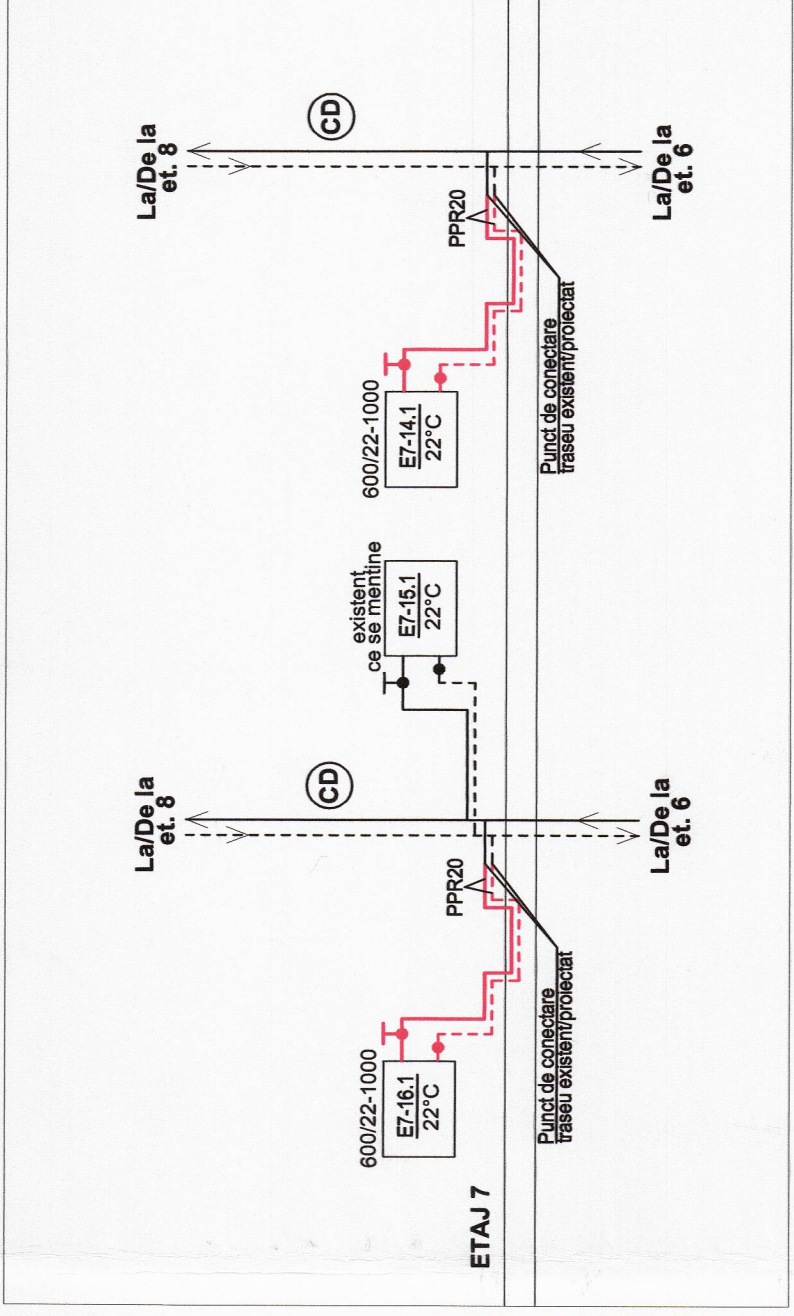


ANELOR - Instalatii termice
Scara 1:50

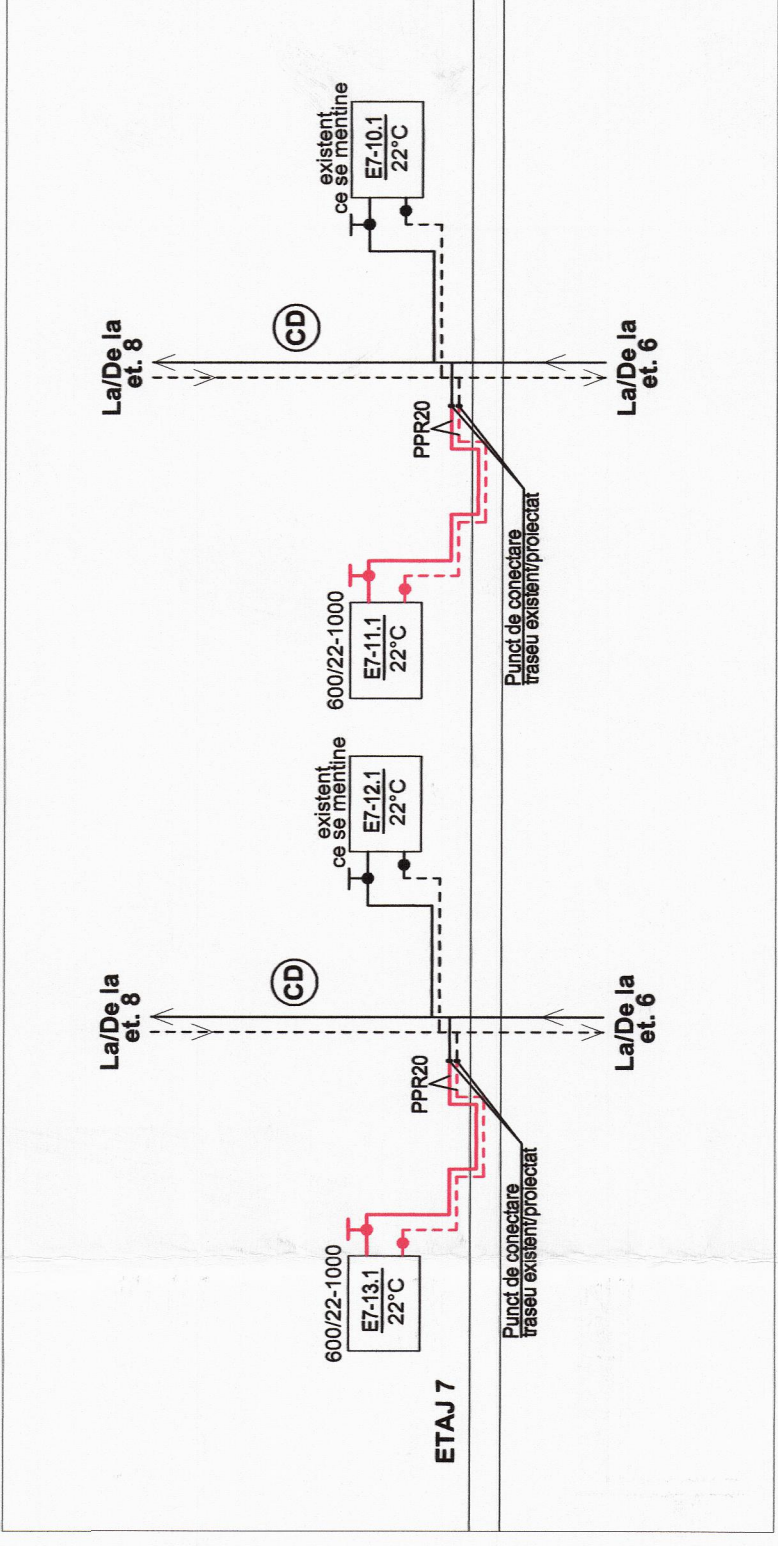

ANELOR - Instalatii termice
Scara 1:50

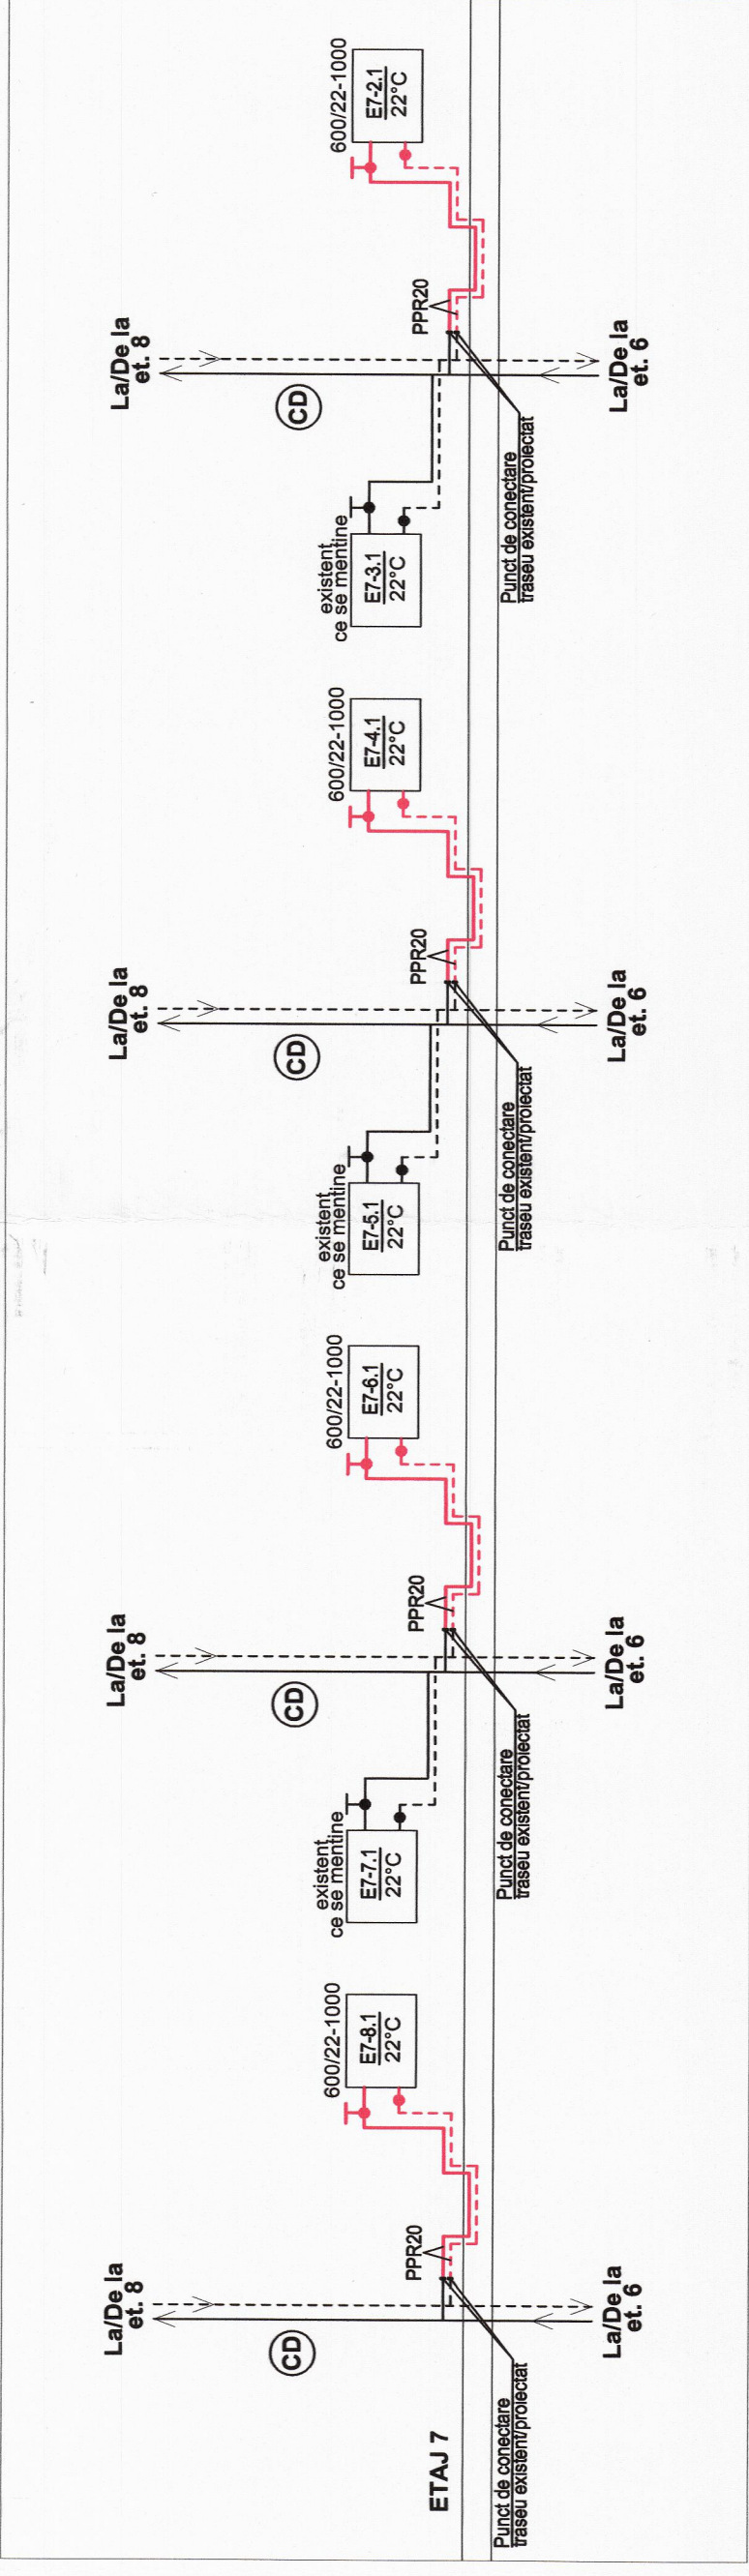

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997
" Norme privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor)
Constructie de importanta normala
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate

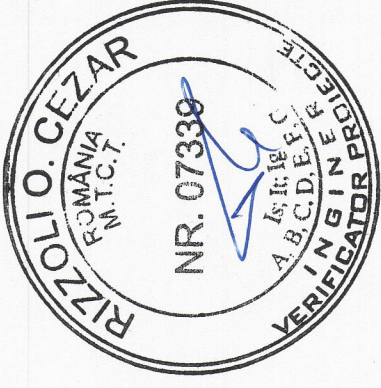

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| Conducă la incalzire tururilor proiectate din țevă PPR, montate aparent și îngropat, pentru distribuție agent termic de la coloană de distribuție existentă | Conducă la incalzire tururilor proiectate din țevă PPR, montate aparent și îngropat, pentru distribuție agent termic de la coloană de distribuție existentă |
| Conducă la incalzire tururilor existente ce se mențin, din țevă PPR, montate aparent, pentru distribuție agent termic de la coloană de distribuție existentă | Conducă la incalzire tururilor existente ce se mențin, din țevă PPR, montate aparent, pentru distribuție agent termic de la coloană de distribuție existentă |
| Conducă la incalzire tururilor existente ce se desființează, din țevă PPR, montate aparent, pentru distribuție agent termic de la coloană de distribuție existentă | Conducă la incalzire tururilor existente ce se desființează, din țevă PPR, montate aparent, pentru distribuție agent termic de la coloană de distribuție existentă |
| Radiatori olei tip panou, existenți ce se remplacează, având 2 ramuri de epurare, în=800mm, L=1000mm | Radiatori olei tip panou, existenți ce se mențin |
| Radiatori olei tip panou, existenți ce se mențin | Radiatori olei tip panou, existenți ce se mențin |
| Coloană de incalzire tururilor existente ce se mențin, distribuție agent termic de la centrala termică către radiatorare | Coloană de incalzire tururilor existente ce se mențin, distribuție agent termic de la centrala termică către radiatorare |

REF: ROIS241047
BOMAN
PPC

[illegible]