










Elementele de instalare reduse într-o singură conductoare:  
Bara pentru egalizarea potențialelor este din cupru, de dimensiuni 20x100x500 mm, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare. La aceasta bară se conectează prin conductoare de cupru de secțiune 16 mm<sup>2</sup>, conductele de apă rece, instalația electrică (prin dispozitive de protecție la supratensiuni montate în tablourile electrice). Conductoarele de echipotentializare se conectează la conducte prin intermediul unor brățări metalice, prin contact direct. Bara de egalizare a potențialelor se va lega la prize de pământ a instalației electrice printr-un conductor de cupru 16 mm<sup>2</sup>.

NOTA:  
Se va respecta distanta de 10cm intre conductoarele de  
coborare ale IPT si suprafetele combustibile (izolatie).

- |   |  |
|---|--|
|  | Conductor OL-ZN 10mm   |
|  | Conductor egalizare potențiale tip VLPY 1x16                                 |
|  | Coborare instalatie paratrasnet , OL-ZN 10mm                                 |
|  | Dispozitiv de captare tip PDA , raza de protectie 34m la h=4m, 10ms, Nivel 4 |
|  | Platband OL-ZN 40x4mm  |
|  | Tarus impamantare  |
|   | Piesa de separatie   |

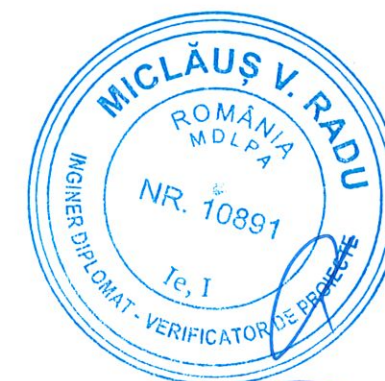

REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

REF: RO2024/0471/TT/ACTA/ROMIA/CC/ACORD/CC/IN/CONDIITIE/STABILITE/DE/CC/2/GMG/CONSTRUCT/SRL					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data	
PROIECTANT GENERAL:				Titlu proiect: MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI Amplasament: Loc. Pitesti, Bdul. Petrochimistilor, nr. 18, Jud. Arges	Proiect: 06/2024
S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DINA, NR.39A/34, JUDETLUJ J12299/2007, CUIA: RO20713550 Tel. 0740198768, E-mail: inform@bircu@yahoo.ro					
PROIECTANT DE SPECIALITATE:				Beneficiar:	Faza: D.A.L.I.
S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DINA, NR.39A/34, JUDETLUJ J12299/2007, CUIA: RO20713550 Tel. 0740198768, E-mail: inform@bircu@yahoo.ro					
	NUME	SEMNTURA	Scara:		
SEF PROIECT	ing. Silviu P.		1:500		
PROIECTAT	ing. Silviu P.		Data:	PLAN DE SITUATIE - PARATRASNET - INSTALATII ELECTRICE	Plansa: IE.01
DESENAT	ing. Silviu P.		2024		